



MANUEL D'UTILISATION ET D'INSTALLATION



KC-03.1 SPS



Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.
Avant d'utiliser votre unité, veuillez lire attentivement ce manuel. Conservez-le afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

- Ce manuel donne une description détaillée des précautions à prendre pendant l'utilisation de l'appareil.
- Afin de garantir le bon fonctionnement de la commande câblée, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'unité.
- Veuillez conserver ce manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

TABLE DES MATIÈRES

1. PRÉCAUTIONS À PRENDRE.....	4
2. ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION	5
3. MÉTHODE D'INSTALLATION.....	6
4. SPÉCIFICATION	9
5. CARACTÉRISTIQUE ET FONCTION DE LA COMMANDE CÂBLÉE... ..	10
6. NOM SUR LE LCD DE LA COMMANDE CÂBLÉE.	11
7. NOM DU BOUTON SUR LA COMMANDE CÂBLÉE.	12
8. TÂCHES PRÉPARATOIRES.....	13
9. FONCTIONNEMENT.....	14
10. FONCTIONS DE LA MINUTERIE.	18
11. MINUTERIE HEBDOMADAIRE.....	19
12. RÉGLAGE DE LA PRESSION STATIQUE POUR CONDUITS A6.....	23
13. GESTION DES ALARMES DE DÉFAILLANCE.	24
14. INDICATIONS ET EXIGENCES TECHNIQUES	24

1. PRÉCAUTIONS À PRENDRE

- Lisez attentivement les précautions à prendre avant d'installer l'unité.
- Les points ci-dessous portent sur la sécurité et doivent être obligatoirement suivis.

 MISE EN GARDE	Une mauvaise manipulation peut causer de graves blessures.
 AVERTISSEMENT	Une mauvaise manipulation peut causer la détérioration partielle ou entière du produit.



MISE EN GARDE

Veillez confier l'installation de votre commande câblée à votre revendeur ou à des professionnels.

Si d'autres personnes réalisaient l'installation, celle-ci pourrait être défectueuse et provoquer choc électrique et incendie.

Une mauvaise installation peut être à l'origine d'un choc électrique ou d'un incendie. La réinstallation doit être réalisée par des professionnels.

Une mauvaise installation peut être à l'origine d'un choc électrique ou d'un incendie.

Ne désinstallez pas la commande aléatoirement.

Une désinstallation aléatoire peut conduire à un fonctionnement anormal, une surchauffe de l'équipement ou l'embrassement du climatiseur.



NOTE

- ① Ne placez pas la commande câblée dans un endroit où des fuites de gaz inflammables sont possibles. Le contact avec ces gaz peut provoquer un incendie.
 - ② N'utilisez pas la commande câblée avec des mains mouillées et ne laissez pas l'eau entrer dans la commande. Vous risquez de casser la commande ou de provoquer un choc électrique.
 - ③ Le câblage doit être adapté à la commande câblée. Sinon une fuite d'électricité ou une surchauffe de l'équipement peuvent survenir et provoquer un incendie.
 - ④ Les câbles spécifiques du fabricant doivent être utilisés pour effectuer le câblage. Le bornier ne doit pas être manipulé avec brusquerie. Sinon vous risquez un court-circuit électrique ou une surchauffe de l'équipement avec risque d'incendie.
-

2. ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION

Sélectionner le lieu de l'installation

Ne réalisez pas l'installation dans un lieu avec une concentration d'huile, vapeur ou gaz sulfureux. Ce produit pourrait se déformer, ce qui conduirait à une défaillance du système.

Préparation avant l'installation

1. Veuillez vérifier que tous les éléments suivants ont été fournis.

N°	Désignation	Qté	Remarques
1	Commande câblée	1	
2	Manuel d'installation et de l'utilisateur	1	
3	Vis	3	M4X20 (Pour montage au mur)
4	Prises murales	3	Pour montage au mur
5	Vis	2	M4X25 (Pour montage sur boîtier de commutation)
6	Barres de fixation en plastique	2	Pour la fixation sur boîtier de commutation
7	Batterie	1	

2. Préparez les éléments suivants sur le site.

N°	Désignation	Qté	Remarques
1	Boîtier de commutation	1	
2	Tube de câblage (manchon isolant, vis de serrage)	1	

Précautions pour installer la commande câblée

1. Ce manuel fournit la méthode d'installation de la commande câblée. Veuillez consulter le schéma de câblage de ce manuel d'installation pour installer la commande câblée dans l'unité intérieure.
2. Cette commande câblée travaille dans un circuit à basse tension. Il est interdit de la mettre en contact direct avec le câble de 220 V de l'électricité commerciale ou le câble de 380 V de haute tension. De plus, ne raccordez pas ce type de fil au circuit à basse tension des unités ; vous risquez d'endommager l'équipement.
3. Le fil blindé de la commande câblée doit être mis à la masse correctement.
4. Après avoir raccordé la commande câblée, n'utilisez pas Megger pour tester l'isolation. Vous risquez d'endommager cet appareil.

3. MÉTHODE D'INSTALLATION

1. Dimensions de la commande câblée

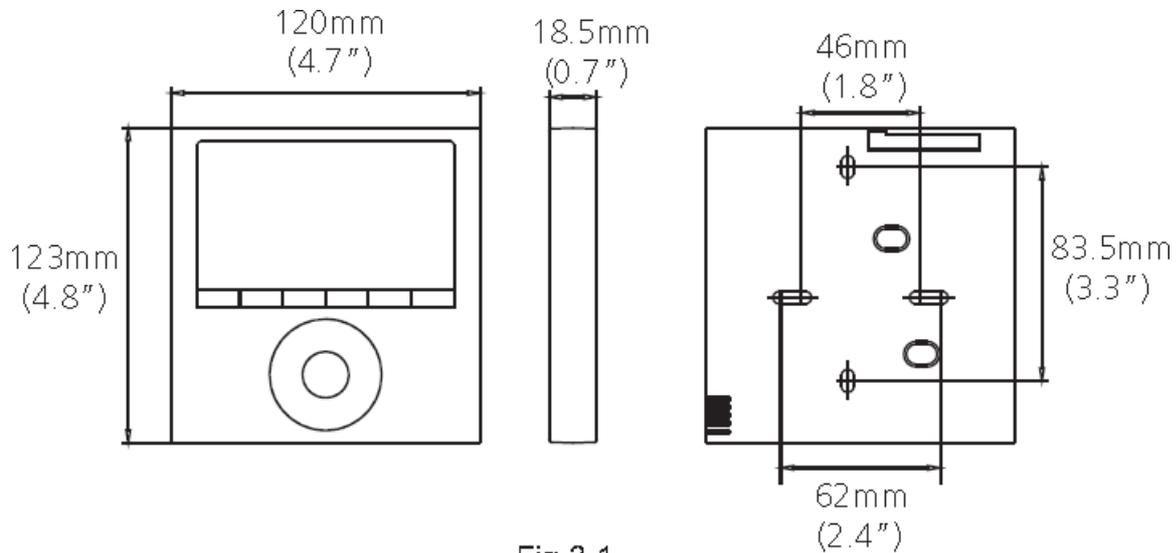


Fig 3-1

2. Retirez le cache supérieur de la commande câblée

- Insérez un tournevis dans les fentes de la partie inférieure de la commande câblée (2 places) et retirez la partie supérieure de la commande câblée. (Sch. 3-2)

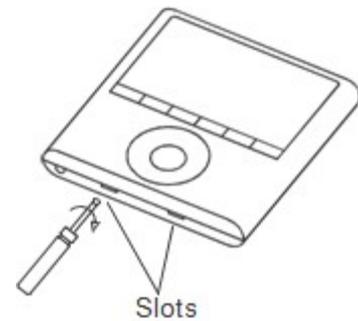


Fig 3-2



ATTENTION

Le PCB est monté dans la partie supérieure de la commande câblée. Attention à ne pas abîmer la carte avec le tournevis pour vis à fente.

3. Serrez la plaque arrière de la commande câblée

Pour un montage apparent, fixez la plaque arrière au mur avec 3 vis (M4x20).
(Sch. 3.3)

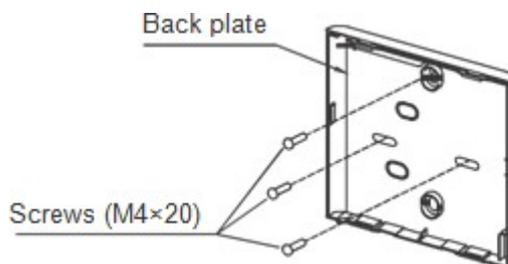


Fig 3-3

ATTENTION

Posez sur une surface plane. Faites attention à ne pas tordre la plaque arrière de la commande câblée, à ne pas trop serrer les vis de fixation.

4. Installation de la batterie

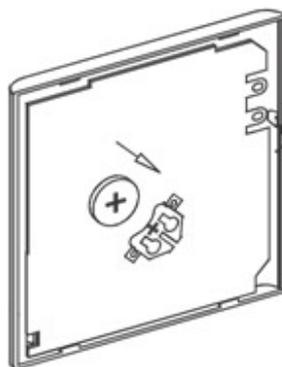


Fig 3-5

- Mettez la batterie dans la carte du PCB de la commande câblée et assurez-vous de la polarité de la batterie. Le positif (+) de la batterie avec le positif (+) du lieu d'installation. (Voir Sch. 3.5)
- Veuillez régler l'heure correcte la première fois que vous utilisez la commande. La batterie dans la commande câblée conserve la mémoire en cas de panne de courant. Cela signifie que la commande câblée ne perd ni l'heure de l'horloge ni la minuterie hebdomadaire. Quand le courant revient, si l'heure affichée est incorrecte, cela signifie que la batterie est épuisée et doit être remplacée.

5. Fil vers l'unité intérieure


4 méthodes

1 par l'arrière ;

2 par le bas ;

3 par le haut ;

4 par le centre supérieur.

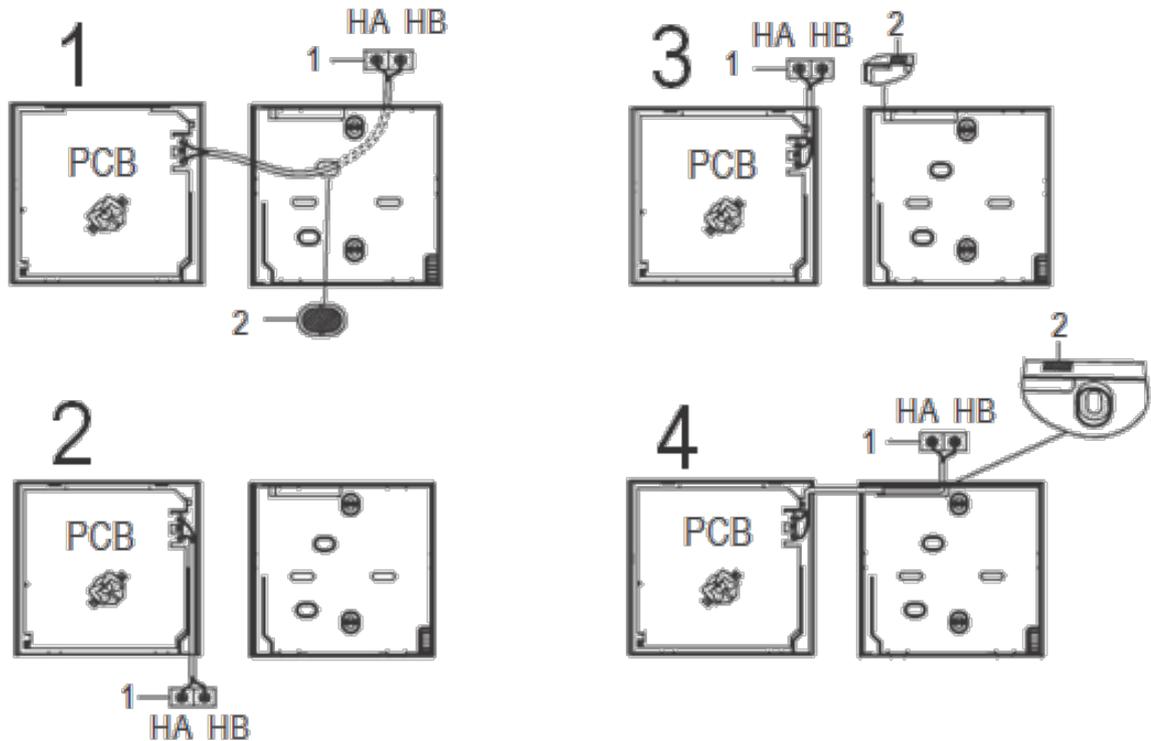


- 1 Borne de l'unité intérieure
- 2 Encoches pour passer les fils

Raccordez les bornes (HA, HB) sur la télécommande aux bornes (HA, HB) de l'unité intérieure. (HA et HB n'ont pas de polarité.)


NOTE : NE PAS laisser l'eau pénétrer dans la télécommande.

Utilisez le piège et un peu de mastic pour sceller les fils.

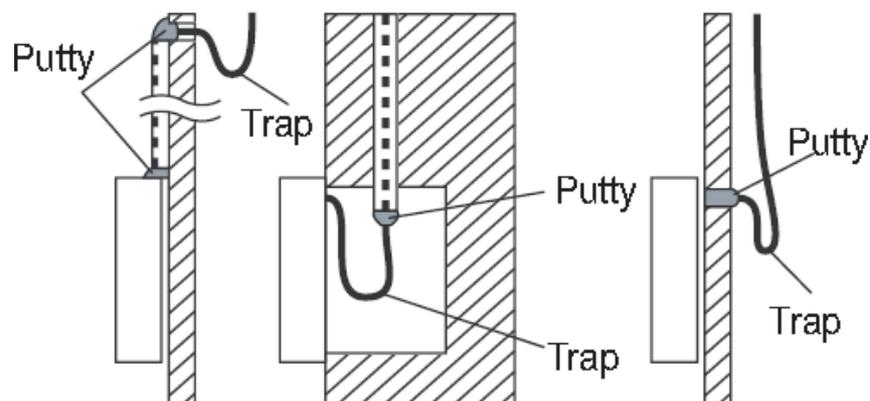

6. Remettez le cache supérieur de la commande câblée

- Une fois le cache supérieur remis, poussez pour fermer la commande câblée ; évitez de pincer les fils pendant le montage. (Voir Sch. 3.6).

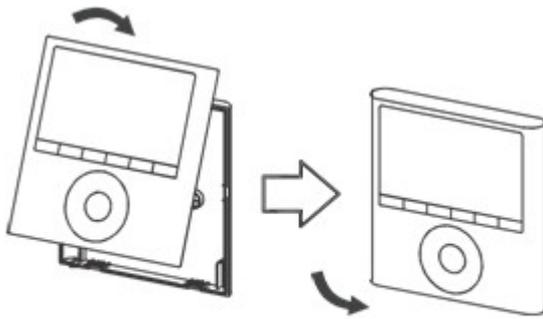

Toutes les images de ce manuel ont uniquement une visée explicative. Votre commande câblée peut être sensiblement différente.

Fig 3-6


4. SPÉCIFICATION

Tension d'entrée	DC 5V / DC 12V
Température ambiante	-5~43 °C (23~110°F)
Humidité ambiante	HR 40 %~HR 90 %.

Spécifications de câblage

Type de câblage	Dimension	Longueur totale
Blindage	0,75-1,25 mm ²	≤ 50 m (164')

5. CARACTÉRISTIQUE ET FONCTION DE LA COMMANDE CÂBLÉE

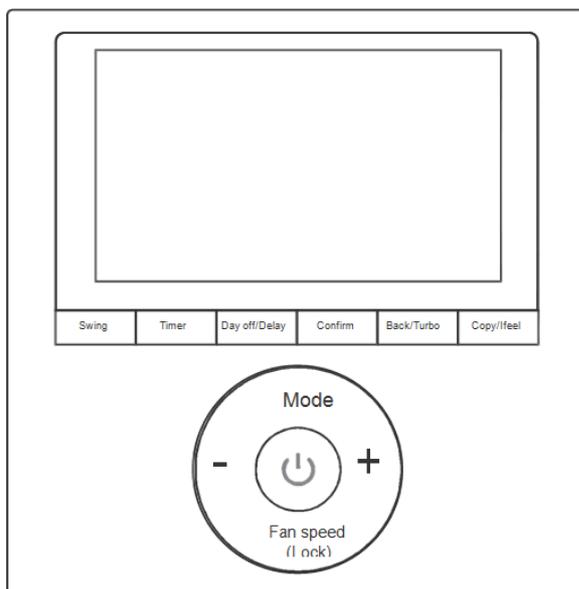

Caractéristiques :

Affichage LCD

Affichage du code de dysfonctionnement : il peut afficher le code d'erreur et s'avère utile lors des réparations.

Agencement du fil de 4 manières, pas de partie surélevée à l'arrière, plus pratique pour placer les fils et installer le dispositif.

Affichage de la température ambiante.

Minuterie hebdomadaire

Fonction :

Mode : sélectionnez AUTO / COOL / DRY / HEAT / FAN

Vitesse de ventilation : AUTO / LOW / MED / HIGH

Oscillation : (Certains modèles) Minuterie ON / OFF

Réglage de température Minuterie hebdomadaire

Ifeel


Verrouillage Enfant

Affichage LCD

Horloge


Fonction Plateau (Certains modèles)

6. EXPLICATION DE L'AFFICHAGE DE LA COMMANDE CÂBLÉE

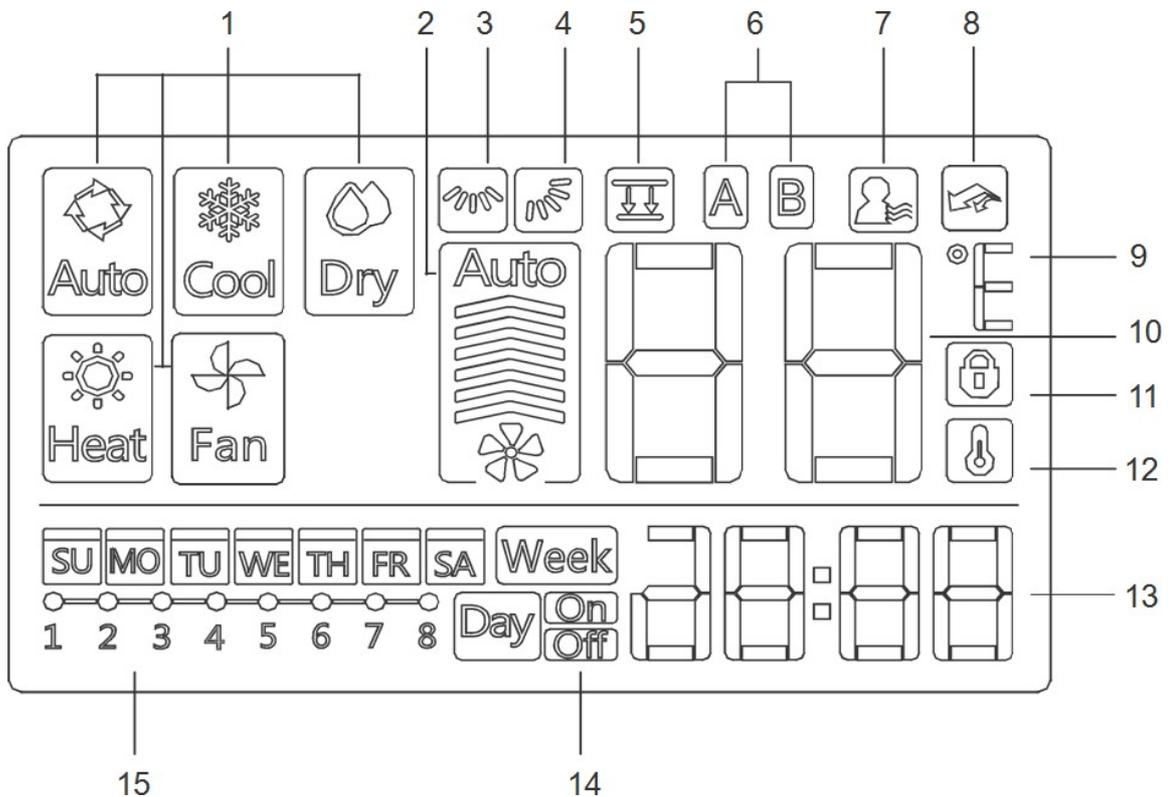

- | | |
|---|---|
| <p>1.-Indication du mode de fonctionnement</p> <p>2.-Indication de la vitesse de ventilation</p> <p>3.-Indication de l'oscillation gauche-droite</p> <p>4.-Indication Haut-Bas</p> <p>5.-Indication de la fonction Plateau</p> <p>6.-Indication de l'unité principale et l'unité secondaire</p> <p>7.-Indication de la fonction Ifeel</p> | <p>8.-Indication de la fonction Turbo</p> <p>9.-Indication C°/F°</p> <p>10.-Affichage de la température</p> <p>11.-Indication du verrouillage</p> <p>12.-Indication de la température ambiante</p> <p>13.-Affichage de l'horloge</p> <p>14.-Minuterie On / Off</p> <p>15.-Affichage de la minuterie</p> |
|---|---|

7. NOM DES BOUTONS SUR LA COMMANDE CÂBLÉE

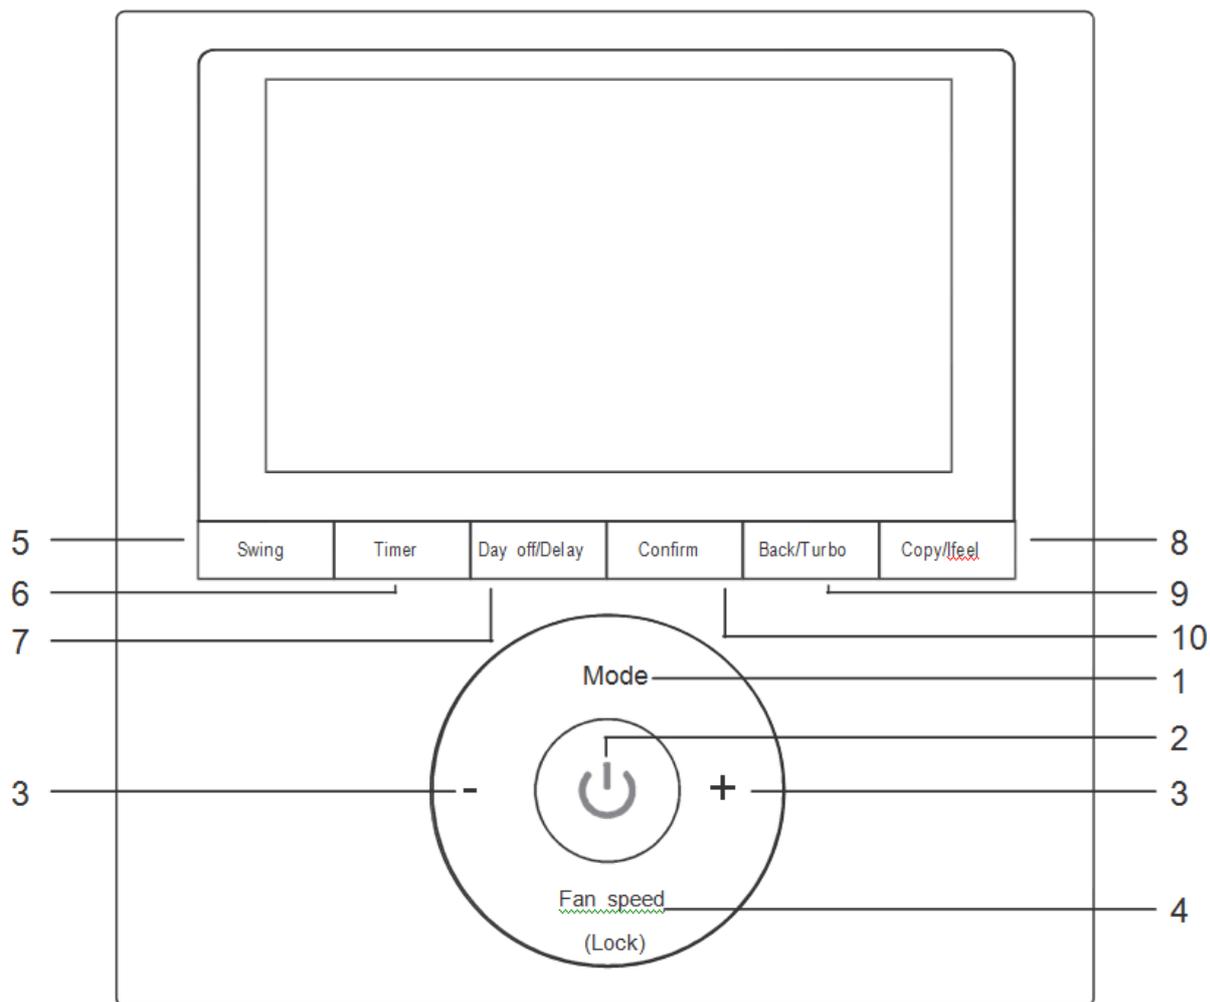

1.-Bouton MODE

2.-Bouton POWER (allumage)

3.-Bouton ADJUST + et - (réglage)

4.-Bouton FAN SPEED (vitesse de ventilation)

5.-Bouton SWING (oscillation)

6.-Bouton TIMER (minuterie)

7.-Bouton DAY OFF / DELAY (jour de repos/retard)


8. -Bouton COPY / IFEEL (copie/perso)

9.-Bouton BACK / TURBO (Retour/Turbo)


10.-Bouton CONFIRM (confirmer)

8. TÂCHES PRÉPARATOIRES


Régler le jour et l'heure actuels

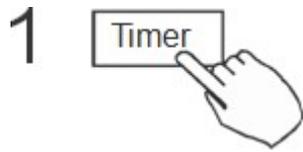

Appuyez sur le bouton **TIMER** pendant 3 secondes ou plus. L'affichage de la minuterie clignotera.

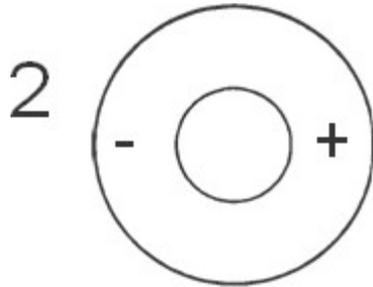


Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour régler la date. La date sélectionnée clignotera.

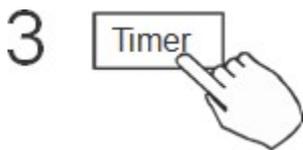

Quand vous appuyez sur le bouton **Timer** ou n'appuyez sur aucun bouton dans les 10 secondes, vous confirmez le réglage de la date. L'étape suivante vise à régler l'heure de l'horloge.

Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour régler l'heure actuelle.

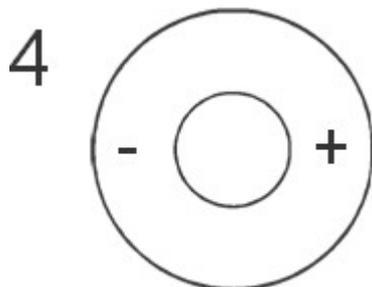


Appuyez de manière répétée pour régler l'heure actuelle avec des augmentations de 1 minute et des diminutions de 1 minute.

Appuyez et tenez enfoncé pour augmenter ou diminuer l'heure actuelle de l'horloge de manière continue.



Ex. : lundi 11 h 20.

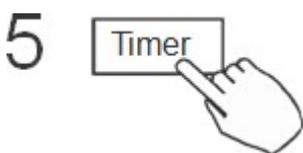

Le réglage est terminé une fois que vous avez appuyé sur le bouton **Timer** ou n'avez appuyé sur aucun bouton pendant 10 secondes.

9. FONCTIONNEMENT


Pour mettre en marche/arrêter




Appuyez sur le bouton **Power**.

Pour régler le mode de fonctionnement


Réglage du mode de fonctionnement



Appuyez sur le bouton **Mode** pour régler le mode de fonctionnement. (La fonction chauffage est non-valide pour le modèle d'unité à refroidissement-seulement)

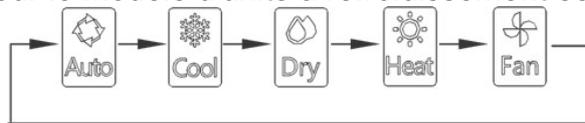


Réglage de la température du point de réglage




Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour régler la température du point de réglage. Plages de températures pouvant être réglées à l'intérieur : 17~30 °C (62~86°F/62~88°F (selon les modèles)).



Réglage de la vitesse de ventilation



Appuyez sur le bouton **Vitesse de ventilation** pour régler la vitesse de ventilation de l'unité. (Ce bouton n'est pas disponible en mode Auto ou Dry)

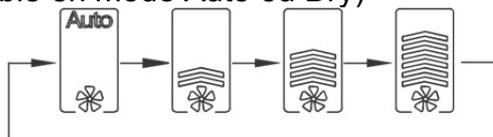


Sélection du capteur de température de la commande câblée

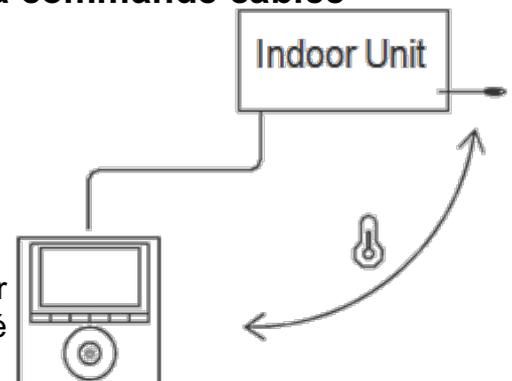

Appuyez sur le bouton **Follow Me** pour sélectionner si la température ambiante est détectée dans l'unité intérieure ou dans la commande câblée.

Quand l'indication de la fonction Follow Me  apparaît, la température ambiante est détectée par la commande câblée.

Fonction verrouillage enfant



Appuyez sur le bouton **Lock** pendant 3 secondes pour activer la fonction de verrouillage et verrouiller tous les boutons de la commande câblée.

Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes de plus pour désactiver la fonction de verrouillage.

Quand la fonction de verrouillage est active, l'indication  apparaît.

Réglage de la tonalité du clavier



Appuyez sur les boutons **Swing** et **Timer** simultanément pendant 3 secondes pour éteindre la tonalité du clavier.


Appuyez sur les boutons pendant 3 secondes de plus pour activer la tonalité du clavier.

Sélection de l'échelle °C et °F (Certains modèles)



Appuyer simultanément sur les boutons **Back** et **Copy** pendant 3 secondes permettra de faire alterner l'affichage de la température entre °C et °F.

Fonction Turbo (Certains modèles)




Appuyez sur le bouton **Turbo** pour activer la fonction Turbo.

Appuyez à nouveau sur le bouton pour désactiver la fonction Turbo. Quand la fonction Turbo est

active, l'indication  apparaît.


Fonction Plateau (Certains modèles)



Quand l'unité est éteinte, appuyez longuement sur le bouton **Mode** pour activer la fonction Plateau.

L'indication  clignotera.


F2 apparaît à l'écran quand le plateau est réglé.



Appuyez sur le bouton « + » et « - » pour commander le levage et l'abaissement du plateau. Appuyer sur le bouton « + » permet d'arrêter le plateau quand il descend.

Appuyer sur le bouton « - » permet d'arrêter le plateau quand il monte.

Fonction d'oscillation (Uniquement pour les modèles d'unité à oscillation automatique gauche et droite) Oscillation gauche-droite




Appuyez sur le bouton **Swing** pour lancer la fonction d'oscillation Gauche-Droite.

Appuyez une nouvelle fois pour arrêter.

Quand la fonction d'oscillation Gauche-Droite est active,

l'indication  apparaît.

Oscillation Haut-Bas




Appuyez longuement sur le bouton **Swing** pour lancer la fonction d'oscillation Haut-Bas. Appuyez une nouvelle fois pour arrêter.

Quand la fonction Haut-Bas est active, l'indication  apparaît.

Fonction d'oscillation (Uniquement pour les modèles d'unité sans fonction d'oscillation automatique gauche-droite)

Direction et oscillation du débit d'air Haut-Bas



- Utilisez le bouton Swing pour régler la direction Haut-Bas du débit d'air souhaité. 1.Appuyez sur le bouton. À chaque pression, la persienne oscille de 6 degrés. 2.Appuyez sur le bouton et tenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Il passe en mode Swing haut-bas. Appuyez encore une fois pour l'arrêter.


Quand la fonction d'oscillation Haut-Bas est active, l'indication  apparaît. (Ne s'applique pas à tous les modèles)

- Le fonctionnement peut suivre les instructions suivantes pour l'unité avec quatre persiennes Haut-Bas pouvant fonctionner individuellement.


1.Appuyez sur le bouton Swing pour activer la fonction de persienne de réglage Haut-Bas.

L'indication  clignotera. (Ne s'applique pas à tous les modèles)


2. Appuyer sur le bouton « + » ou « - » permet de sélectionner le mouvement de quatre persiennes. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la commande câblée réalise une sélection comme dans la séquence qui suit : (l'icône  signifie que les quatre persiennes bougent en même temps.)



3. Ensuite, utilisez le bouton Swing pour régler la direction du débit d'air Haut-Bas de la persienne sélectionnée.

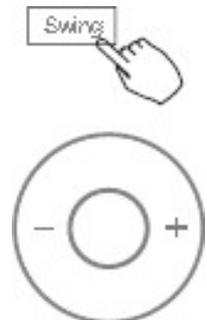



Fonction de consultation de la température Tx de l'unité intérieure





Quand l'unité de climatisation est en veille, appuyez pendant 3 secondes sur « COPY » pour entrer dans une consultation de température Tn(T1~T4) de l'unité intérieure et de ventilation par défaut (CF). Appuyez sur « + » ou « - » pour sélectionner.



L'absence de touches actives pendant 15 secondes ou une pression sur « Back » ou une pression sur « ON/OFF » permet d'abandonner la consultation de la température.



Quand l'unité de climatisation est éteinte, dans la fonction de consultation de la température, appuyez sur « + » ou « - » pour sélectionner SP. Appuyez sur « Confirm » pour régler la valeur de pression statique.



Quand l'unité de climatisation est éteinte, dans la fonction de consultation de température, appuyez sur « + » ou « - » pour sélectionner AF, appuyez sur « Confirm » dans le mode de test, appuyez sur « Back » ou appuyez sur « ON/OFF » ou appuyez sur « Confirm » pour abandonner le mode test.

10. FONCTIONS DE LA MINUTERIE

WEEKLY Timer



Utilisez cette fonction de minuterie pour régler les heures de fonctionnement pour chaque jour de la semaine.

ON Timer



Utilisez cette fonction de minuterie pour faire démarrer le climatiseur. Le climatiseur démarrera quand l'heure configurée sera passée.

OFF Timer



Utilisez cette fonction de minuterie pour arrêter le climatiseur. Le climatiseur s'arrêtera quand l'heure configurée sera passée.


ON/OFF timer



Utilisez cette fonction de minuterie pour faire démarrer et arrêter le climatiseur. La minuterie fonctionne et le climatiseur démarre et s'arrête quand l'heure est passée.

Pour régler l'allumage ou l'extinction de la minuterie

Appuyez sur le bouton **Timer** de manière répétée pour sélectionner le ou .

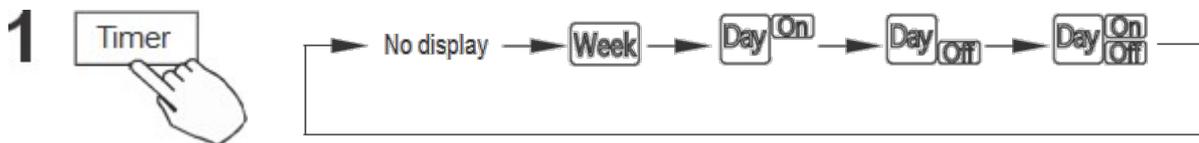

2 Appuyez sur le bouton **Confirm** et l'affichage de l'horloge clignotera.


3

Ex. : L'extinction de la minuterie est réglée sur 6.00 PM



Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour régler l'heure. Une fois l'heure réglée, la minuterie démarrera ou s'arrêtera automatiquement.


4 Appuyez sur le bouton **Confirm** pour terminer les réglages.


Pour régler l'allumage et l'extinction de la minuterie

- 1  Appuyez sur le bouton **Timer** pour sélectionner le 

- 2  Appuyez sur le bouton **Confirm** et l'affichage de l'horloge clignotera.

- 3   Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour régler l'heure de l'allumage de la minuterie, puis appuyez sur le bouton **Confirm** pour confirmer le réglage.

- 4  Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour régler l'heure de l'extinction de la minuterie.

- 5  Appuyez sur le bouton **Confirm** pour terminer les réglages.


11. WEEKLY TIMER (minuterie hebdomadaire)

1.-Réglage de la minuterie hebdomadaire



Appuyez sur le bouton **Timer**, l'indication  apparaît sur le LCD, puis appuyez sur le bouton **Confirm** pour confirmer.


2.-Réglage du jour de la semaine

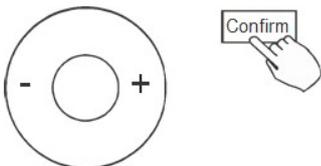

Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour sélectionner le jour de la semaine, puis appuyez sur le bouton **Confirm** pour confirmer ce réglage.



3.-Réglage de l'allumage de la minuterie du réglage 1 de la minuterie

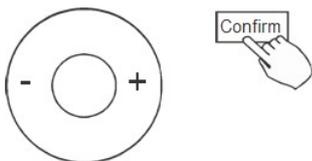


Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour régler l'heure de l'allumage de la minuterie, puis appuyez sur le bouton **Confirm** pour confirmer le réglage.




Ex. : Échelle de temps 1 Mardi

Jusqu'à 4 réglages de minuterie peuvent être enregistrés pour chaque jour de la semaine.

4.-Réglage de l'extinction de la minuterie du réglage 1 de la minuterie



Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour régler l'heure de l'extinction de la minuterie, puis appuyez sur le bouton **Confirm** pour confirmer le réglage.

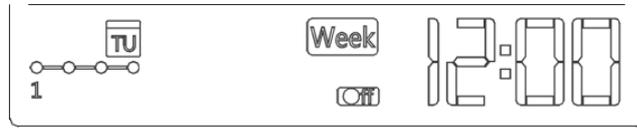

Ex. : Échelle de temps 1 Mardi

5.-Un réglage de minuterie différent peut être réglé en répétant les étapes 3 à 4.


6.-D'autres jours dans une semaine peuvent être réglés en répétant les étapes 2 à 5.

NOTE :


- Le réglage de la minuterie hebdomadaire peut revenir à l'étape précédente en appuyant sur le bouton **Back**.
- L'heure du réglage de la minuterie peut être supprimée en appuyant sur le bouton **Day Off**.
- Sans fonctionnement pendant 30 secondes, le réglage actuel sera restauré et nous quitterons automatiquement la minuterie hebdomadaire.

Fonctionnement de la minuterie hebdomadaire

- Pour activer le fonctionnement WEEKLY TIMER (minuterie hebdomadaire).




Appuyez sur le bouton **Timer** et l'indication **Week** apparaîtra sur le LCD.

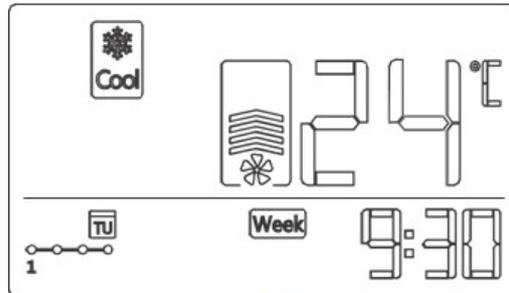

ex.

- Pour désactiver le fonctionnement WEEKLY TIMER (minuterie hebdomadaire).




Appuyez sur le bouton **Timer** et l'indication **Week** disparaîtra du LCD.

Éteindre le climatiseur pendant la minuterie hebdomadaire



1. Si vous appuyez sur le bouton **Power** une fois, le climatiseur s'éteindra temporairement. Et le climatiseur s'allumera automatiquement lors du prochain allumage programmé de la minuterie.

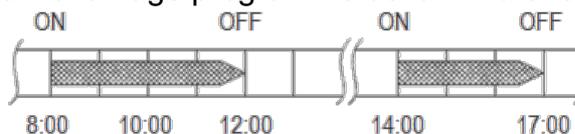


Ex. : Si vous appuyez sur le bouton **Power** une fois à 10:00, le climatiseur s'allumera à 14:00.

2. Si vous appuyez sur le bouton **Power** pendant 2 secondes, le climatiseur s'éteindra complètement.

Régler le DAY OFF (jour de repos)




Pendant la minuterie hebdomadaire, appuyez



Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour sélectionner




Appuyez sur le bouton **Day off** pour régler le jour de repos.

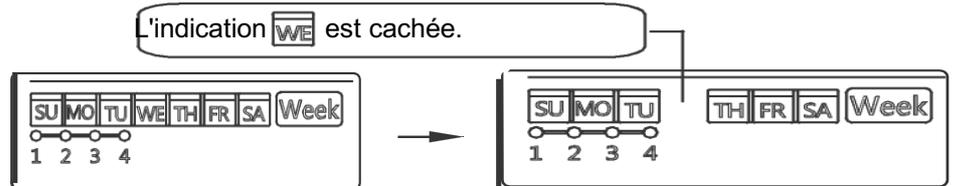

Ex. : Le DAY OFF est réglé sur mercredi.

4

La fonction DAY OFF peut être utilisée pendant d'autres jours en répétant les étapes 2 et 3.



Appuyez sur le bouton **Back** pour revenir à la minuterie hebdomadaire.

- Pour annuler cette fonction, il faut suivre les mêmes procédures.
- Notes :
Le réglage DAY OFF est annulé automatiquement une fois que le jour réglé est passé.


Fonctions DELAY



Pendant la minuterie hebdomadaire, si vous appuyez une fois sur le bouton **Delay**, l'écran LCD s'affichera **0h**.

Appuyez deux fois sur ce bouton, l'écran LCD affiche **1h** et attendez 3 secondes pour confirmer. Cela signifie que l'unité sera suspendue une heure.

Appuyez sur ce bouton trois fois, l'écran LCD affiche **2h** et attendez 3 secondes pour confirmer. Cela signifie que l'unité sera suspendue deux heures.

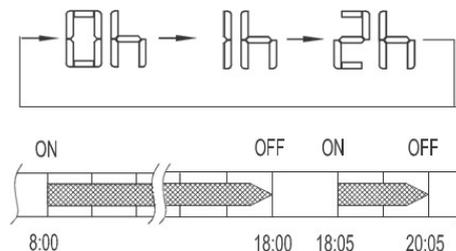


Ex. : Si vous appuyez sur le bouton DELAY pour sélectionner **2h** à 18h05 ' Le climatiseur disposera d'un délai et s'éteindra à 20h05.

Copier les réglages d'un jour à l'autre


- Chaque programme de minuterie réalisé une fois peut être copié un autre jour de la semaine. La totalité du programme du jour sélectionné de la semaine peut être copiée.
L'utilisation effective du mode copie est la manière la plus facile de réaliser le programme hebdomadaire.




Pendant la minuterie hebdomadaire, appuyez sur le bouton **Confirm**.




Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour sélectionner le jour à copier.



Appuyez sur le bouton **Copy**. Les lettres « CY » apparaîtront sur le LCD.




Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour sélectionner le jour à copier.



Appuyez sur le bouton **Copy** pour confirmer.

L'indication  clignote rapidement.

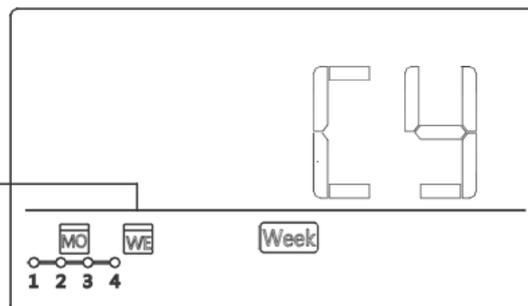

Ex. : Copier le réglage du lundi au mercredi.

6

Les autres jours peuvent être copiés en répétant les étapes 4 et 5.



Appuyez sur le bouton **Confirm** pour accepter les réglages.



Appuyez sur le bouton **Back** pour revenir à la minuterie hebdomadaire.

12. RÉGLAGE DE LA PRESSION STATIQUE POUR CONDUITS A6

1. Quand l'unité est en veille, appuyez sur le bouton « Copy » pendant 3 secondes. L'unité entrera dans le mode de consultation de température et affichera T1.
2. Appuyez sur le bouton « + » et « - » pour sélectionner l'élément de test de résistance de la résistance statique (affiche AF). Ensuite, appuyez sur « Confirm » pour faire en sorte que l'unité entre dans le mode de test de résistance de la résistance statique et faites fonctionner pendant 3~6 min. Ensuite, vous aurez obtenu la résistance de la résistance statique.



1. Quand l'unité est en veille, appuyez sur le bouton « Copy » pendant 3 secondes. L'unité entrera dans le mode de consultation de température et affichera T1.
2. Appuyez sur le bouton « + » et « - » pour sélectionner « SP » pour entrer dans l'interface de sélection de paramètres. Ensuite, appuyez sur le bouton « Confirm » pour régler le paramètre.

Vous pouvez choisir 0~4.

0 : fonction de débit d'air constant. L'unité ajuste le volume de débit d'air automatiquement pour qu'il soit le même que le volume de débit d'air standard en réglant la vitesse de ventilation.

1 : débit d'air non-constant, débit d'air diminue alors que la résistance de la résistance statique augmente

2 : débit d'air non-constant, débit d'air diminue alors que la résistance de la résistance statique augmente

3 : débit d'air non-constant, débit d'air diminue alors que la résistance de la résistance statique augmente

4 : débit d'air non-constant, débit d'air diminue alors que la résistance de la résistance statique augmente

De 1 à 4, la pression statique augmente.

13. GESTION DES ALARMES DE DÉFAILLANCE

Si le système ne fonctionne pas correctement, il se peut que l'un des codes d'alarme du tableau ci-dessous apparaissent sur l'écran LCD de la commande câblée.

	DÉFINITION DU DYSFONCTIONNEMENT ET DE LA PROTECTION	AFFICHAGE LCD
1	Erreur de communication entre la commande câblée et l'unité intérieure	F0
2	Le plateau est anormal.	F1

Si le système ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez vérifier l'affichage de l'unité intérieure pour voir si un code d'alarme y apparaît. Si un code d'alarme apparaît, veuillez le vérifier dans le manuel technique de l'unité intérieure.

14. INDICATIONS ET EXIGENCES TECHNIQUES

La compatibilité électromagnétique et les interférences électromagnétiques satisfont les exigences de certification CE.



Kaysun
by frigicoll

BUREAU CENTRAL

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelone)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://home.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/fr/>

MADRID

Senda Galiana, 1
Poligono Industrial Coslada
28820 Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es