



ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA

Ventilatora spoles termostats



KC-FC-2T

KC-FC-4T

KC-FC-XT



Liels paldies par mūsu gaisa kondicionētāja iegādi. Pirms gaisa kondicionētāja lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un paturiet to turpmākai atsaucei.

DETAĻAS NUMURS:

KC-FC-2T: Pārbaudiet motorizētu vārstu un 3 ātruma ventilatoru, ja temperatūra sasniedz iestatīto punktu, tiks aizvērts gan motorizētais vārsts, gan ventilators.

KC-FC-4T: Pārbaudiet 4 cauruļu ventilatora spoles ierīces. Pārbaudiet divus motorizētos vārstus un 3 ātrumu ventilatoru, ja temperatūra sasniedz iestatīšanas punktu, tiek aizvērti motorizētie vārsti, kamēr ventilators joprojām darbojas.





KC-FC-XT: Pārbaudiet 2 vai 4 cauruļu ventilatora spoles ierīces (izmantojot DIP slēdzi). Pārbaudiet divus motorizētos vārstus un 3 ātrumu ventilatoru, ja temperatūra sasniedz iestatīšanas punktu, tiek aizvērti motorizētie vārsti, kamēr ventilators joprojām darbojas.

TEHNISKIE DATI:

Temperatūras diapazons: 10~30°C regulējams
Pārslēgšanās
diferenciālis: Aptuveni $\pm 1^\circ\text{C}$
Darba temperatūra: 0~45°C
Darba mitrums: 5~90%RH
Glabāšanas temperatūra: -10~60°C

Darba spriegums: AC220V $\pm 10\%$, 50/60Hz
Pārslēdz strāvas nominālo
vērtību: 1(0.5)A
Vadu diametrs: 0.5~2.5mm²
Izmēri: 130×85×43mm(A×P×Dz)
Caurumu skala: 60mm

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA:

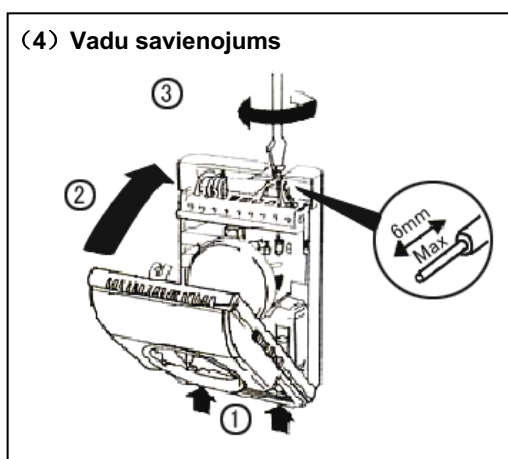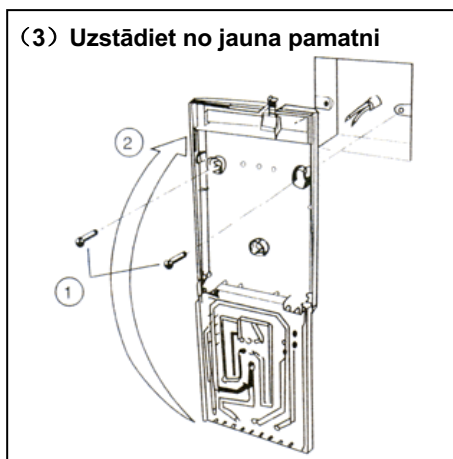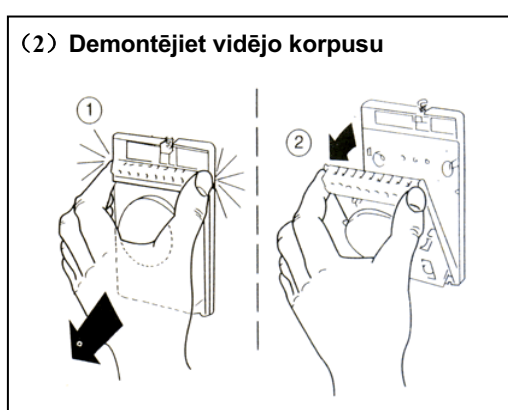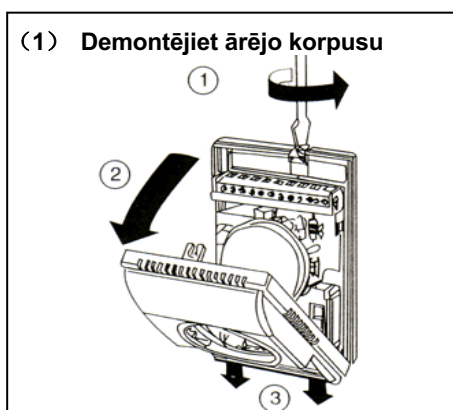


EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

Priekšējā panelī ir temperatūras regulēšanas poga ar skalas atzīmi. Ir arī ventilatora ātruma pārslēgs ar HIGH-MED-LOW un sistēmas slēdzis ar HEAT-OFF-COOL uz priekšējā paneļa. Darbības soļi ir šādi:

1. Pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi: Bīdīet slēdzi uz HEAT, ja vēlaties apsildīti; ja vēlaties dzesēšanu, pagrieziet slēdzi uz COOL. Iestatiet slēdzi uz OFF, termostats tiks izslēgts.
2. Iestatījuma punkts: pagrieziet regulēšanas pogu līdz vajadzīgajai temperatūrai.
3. Ventilatora ātruma izvēle: bīdīet ventilatora ātruma pārslēgu jebkurā HIGH-MED-LOW pozīcijā, kuru vēlaties.

ELEKTROINSTALĀCIJAS DIAGRAMMA:

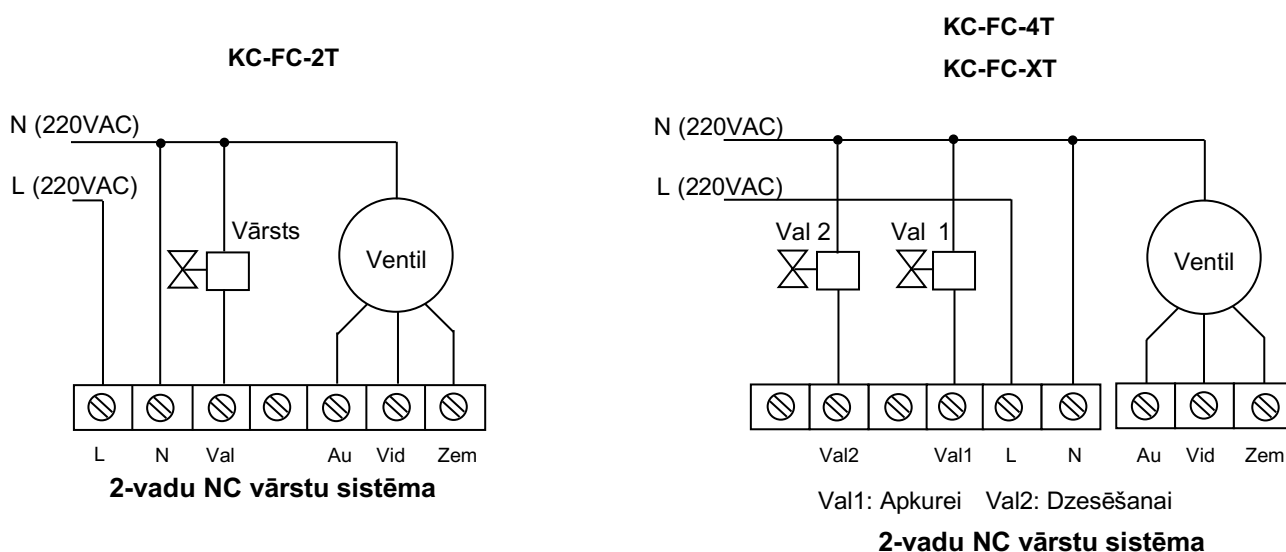

Vads, uzmanību:

Pareizais modelis atbilst sastāvdaļas numuram uz termostata kastes iepakojuma etiķetes; ievielkot vadus, lūdzu, pārbaudiet pareizo modeli un izmantojiet pareizo, iepriekš norādīto elektroinstalācijas shēmu.

Piezīme: Noteikti savienojiet visus vadus saskaņā ar elektroinstalāciju diagrammām un aizsargājiet tos no ūdens, dubļiem un citiem materiāliem, lai novērstu ierīces bojāšanos!



GALVENAIS BIROJS

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)

Tel. +34 93 480 33 22

<http://home.frigicoll.es/>

<http://www.kaysun.es/en/>

MADRID

Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)

Tel. +34 91 669 97 01

Fax. +34 91 674 21 00

madrid@frigicoll.es