



MANUAL DE INSTALAÇÃO E DO PROPRIETÁRIO

Controlador Monofásico com Fio



KC-03.2 SPS



NOTA IMPORTANTE:

Ler atentamente este manual antes de instalar ou operar o seu controlador monofásico com fio. Certifique-se de guardar este manual para referências futuras.



- Este manual fornece uma descrição detalhada das precauções que devem ser levadas à sua atenção durante a operação.
- Para garantir o serviço correto do controlador com fio, por favor, ler atentamente este manual antes de usar a unidade.
- Guarde este manual para futura referência.

CONTEÚDOS

1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA.....	5
2. ACESSÓRIO DE INSTALAÇÃO.....	6
3. MÉTODO DE INSTALAÇÃO	8
4. ANEXO COMO INSTALAR O KIT DO CONTROLADOR COM FIO	14
5. ESPECIFICAÇÃO	20
6. DESCRIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONTROLADOR COM FIOS..	21
7. VISOR DO CONTROLADOR COM FIO.....	22
8. BOTÕES DO CONTROLADOR COM FIO.....	23
9. OPERAÇÃO PREPARATÓRIA.....	24
10. OPERAÇÃO	25
11. FUNÇÕES DO TEMPORIZADOR.....	31
12. TEMPORIZADOR SEMANAL.....	34
13. AJUSTE AUTOMÁTICO DE PRESSÃO.....	41
14. ACIONAMENTO DO ALARME DE FALHA.....	41
15. INDICAÇÃO TÉCNICA E REQUISITOS	41

1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Ler as precauções de segurança cuidadosamente antes de instalar a unidade.
- Abaixo, aparecem indicados os pontos importantes de segurança que devem ser cumpridos.

 Aviso	Significa que o manuseio inadequado pode levar a ferimentos pessoais ou graves.
 Cuidado	Significa que o manuseio inadequado pode levar a ferimentos ou perda de propriedade.



AVISO

Por favor, confie a instalação da unidade ao distribuidor ou profissionais.

A instalação por outras pessoas pode levar à instalação imperfeita, choque elétrico ou incêndio.

Seguir este manual de instalação.

A instalação incorreta pode dar azo a eletrocussão ou a incêndio.

A reinstalação deve ser realizada por profissionais.

Não desinstalar a unidade aleatoriamente.

A desinstalação aleatória pode levar a um funcionamento anormal, aquecimento ou incêndio do ar-condicionado.



NOTA

1. Não instale a unidade num local sujeito a fugas de gases inflamáveis. Quando gases inflamáveis são derramados e permanecem em torno do controlador de fios, pode dar origem a um incêndio.
2. Não operar com as mãos molhadas nem deixe entrar água no controlador com fio. Caso contrário, pode ocorrer choque elétrico.
3. A cablagem deve adaptar-se à corrente do controlador de fio. Caso contrário, pode ocorrer vazamento elétrico ou aquecimento e resultar em incêndio.
4. Os cabos especificados devem ser aplicados na cablagem. Nenhuma força externa pode ser aplicada ao terminal. Caso contrário, pode ocorrer corte de fio ou aquecimento e resultar em incêndio.

2. ACESSÓRIO DE INSTALAÇÃO

Selecionar o local de instalação

Não instalar em local onde estiver coberto com óleo pesado, vapor ou gás sulfurizado, caso contrário, o produto poderá ficar deformado, o que provocaria o mau funcionamento do sistema.

Preparação antes da instalação

1. Por favor, confirmar que todas as seguintes peças foram fornecidas.

N°	Nome	Quant.	Observações
1	Controlador com fio	1	-----
2	Manual de instalação e do proprietário	1	-----
3	Parafusos	3	M4X20 (Para montagem na parede)
4	Buchas	3	Para montagem na parede
5	Parafusos	2	M4X25 (para montagem na caixa de comutação)
6	Barras de parafuso de plástico	2	Para fixação na caixa de distribuição
7	Bateria	1	
8	O cabo de ligação	1	

2. Prepare os seguintes conjuntos no local.

N°	Nome	Quant. (embutido na parede)	Especificação (apenas para referência)	Observações
1	Caixa de comutação	1	-----	-----
2	Tubo de Fiação (Manga de Isolamento e Parafuso de Aperto)	1	-----	-----

PRECAUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR COM FIOS:

1. Este manual fornece o método de instalação do controlador com fio. Consultar o diagrama de cablagem deste manual de instalação para ligar o controlador com fio à unidade interna
2. Este controlador de fio funciona em circuito de baixa tensão. Não conectar diretamente a 208 / 230V ou 460V. Não conectar este tipo de fio a um circuito. A folga da cablagem entre os tubos configurados deve variar entre os 30 e 50 cm, ou acima.
3. O fio blindado do controlador com fio deve ser corretamente aterrado.
4. Ao terminar a conexão do controlador de fio, não usar o megaohmímetro para detetar o isolamento.

3. MÉTODO DE INSTALAÇÃO

1. Dimensões do Controlador Remoto com Fio

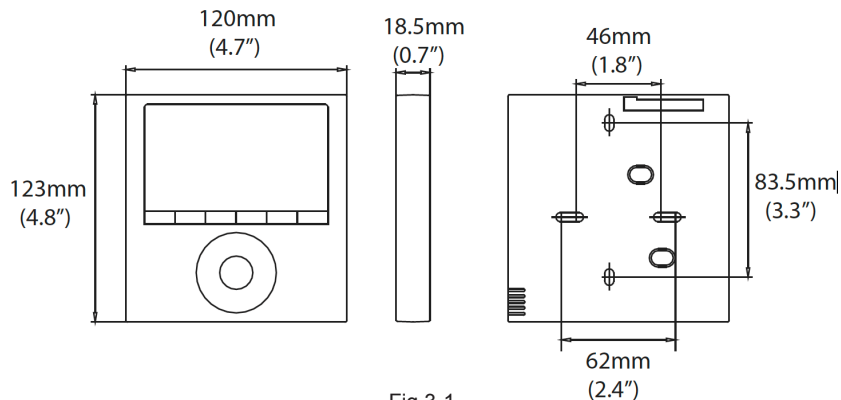


Fig 3-1

2. Diagrama de Conexão da Fiação

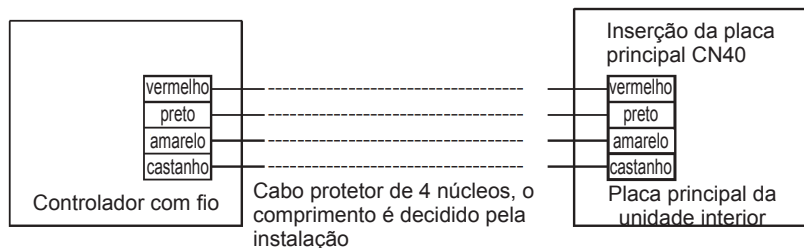


Fig 3-2

3. Figura de cablagem

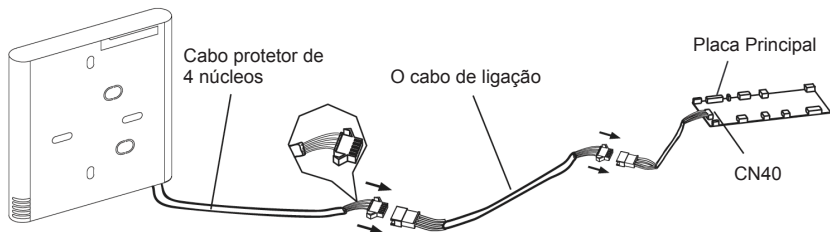


Fig 3-3

- Conectar a junta fêmea do grupo de fios da placa principal com a junta macho do grupo de fios conectores. (Ver a figura 3.3).
- Conectar o outro lado do grupo de fios conectivos com a junta macho dos cabos de ligação do grupo de fios do controlador com fio (Ver a figura 3-3).
- Instalar a placa adaptadora e a placa do monitor na parede alta (consulte o anexo para obter instruções).

4. Parte superior do controlador de fio Remove

- Inserir uma chave de fenda nas ranhuras na placa inferior do controlador com fio (2 lugares).
- Remover a parte superior do controlador com fio (Figura 3-4).

NOTA: O PCB está montado na parte superior do controlador com fio. Ter cuidado para não danificar a placa com a chave de fenda.

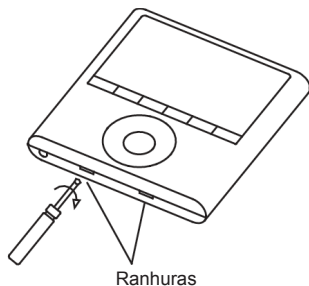


Fig 3-4

5. Apertar a placa traseira do controlador com fio

- Para montagem na superfície, apertar a placa traseira na parede com os 3 parafusos (M4x20) e tampões. (Fig 3-5)

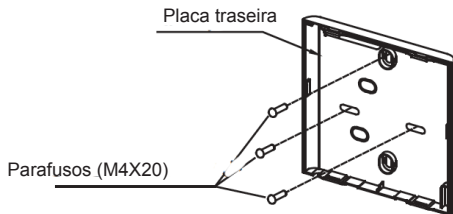


Fig 3-5

- Para montagem na caixa de comutação, apertar a placa traseira na caixa de comutação com 2 parafusos (M4x20) e apertar na parede com 1 parafuso (M4X20). (Fig 3-6)

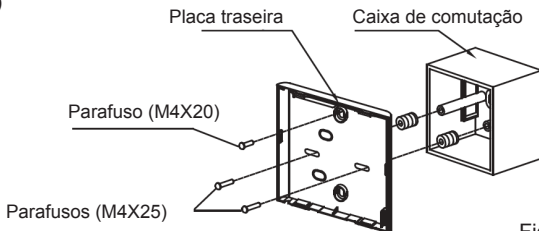


Fig 3-6

NOTA: Colocar numa superfície plana. Cuidado para não distorcer a placa traseira do controlador com fio, apertando demasiado os parafusos.

6. Instalação da bateria







Fig 3-7

- Colocar a bateria na unidade e verificar se o lado positivo da bateria está de acordo com as marcas de polaridade. (Ver a figura 3-7).
- Defina o tempo de conexão antes de operar. As baterias no controlador com fio podem manter as horas corretas durante uma falha de energia. Quando a energia for restaurada e as horas exibidas não estiverem corretas, substitua a bateria.

7. Ligue a unidade interior

Existem três métodos:

1. da retaguarda;
2. da parte de baixo;
3. da parte de cima;

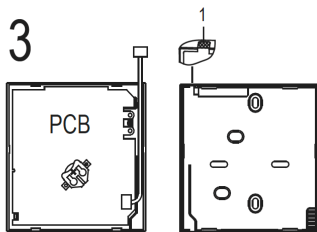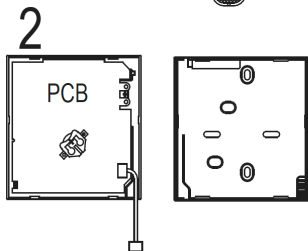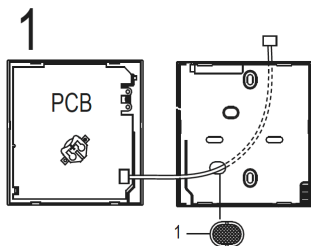

4. Fazer um entalhe na parte da fiação a ser atravessada com uma ferramenta de corte.

NOTA: NÃO permita que a água entre no controlo remoto.
Use armações e vedantes para selar os fios.

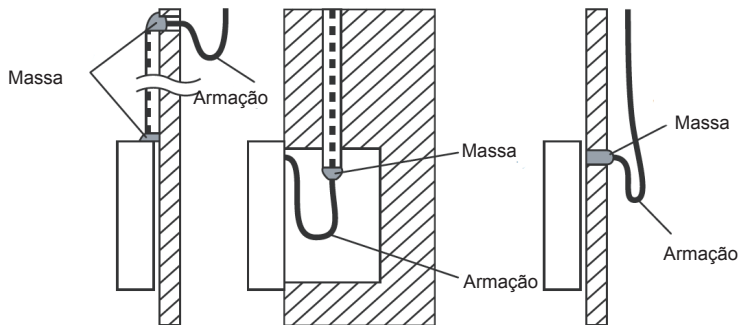


Fig 3-8

8. Apertar novamente a parte superior do controlador de fios

- Ao ajustar e montar a caixa superior, evite prender a cabagem durante a instalação.
(Fig 3-9)

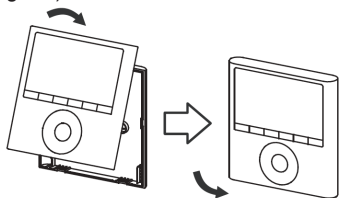


Fig 3-9

IMPORTANTE: Todas as imagens neste manual são meramente para fins ilustrativos. O seu controlador com fio pode ser um pouco diferente.

4. ANEXO COMO INSTALAR O KIT DO CONTROLADOR COM FIO


1. Abrir o painel frontal.



2. Desligar o fio da placa controladora principal.




3. Identificar os componentes. Da esquerda para a direita, o controlador com fio, placa de conversão e a placa do visor.

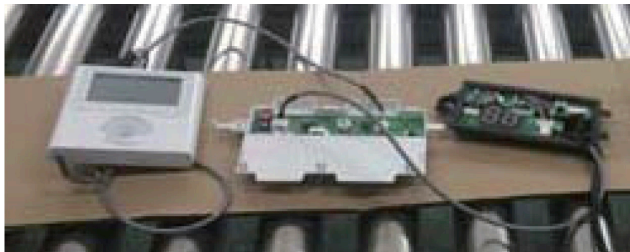


4. Identificar as conexões no painel do visor.

- CN201 é a conexão do painel do visor ao fio da placa principal (no painel do visor).

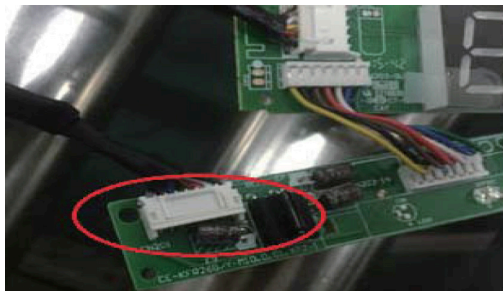


- CN101 é a conexão do painel do visor ao fio da placa conversora (no painel do visor).

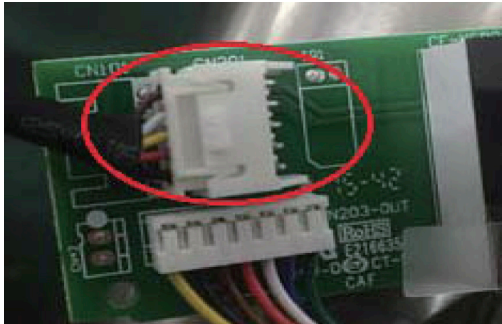

5. Desinstalar o painel do visor do painel frontal. Mantenha o suporte do painel do visor.



6. Com cuidado, dobre e parta a secção retangular (secção superior esquerda com dois orifícios diagonais) a partir da placa do visor.

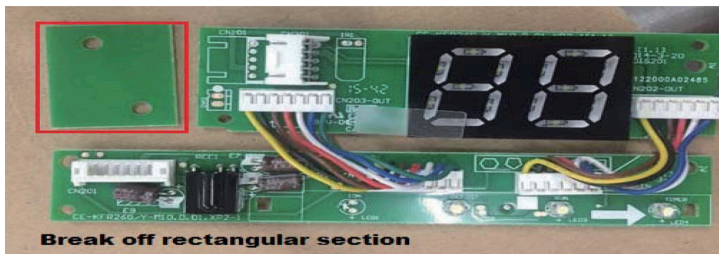


NOTA: Quebre o rectângulo superior esquerdo (secção com os dois furos marcados com um rectângulo vermelho).

7. Substitua a placa de exibição antiga (para a nova placa de exibição fornecida) e prenda com os cliques. Para desinstalar os cliques, empurre os cliques para dentro.

NOTA: Existem 4 cliques logo acima do display numérico (88), que percorrem o comprimento do suporte.



8. Antes de instalar a montagem novamente no painel frontal, remova a tampa do display.

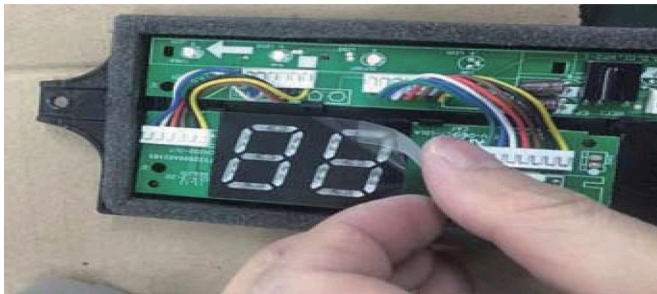

9. Conecte os fios à placa do adaptador.

a. Conecte o fio que vem da placa do visor à placa de conversão (esta conexão consiste de 5 fios).



- b. Conecte o fio vindo do Controle Remoto com Fio à Placa de Conversão (esta conexão consiste em 4 fios).



10. Quando as portas estiverem conectadas, instale a tampa.



11. Monte a nova placa do visor e converta a placa no Painel Frontal.
12. Conecte o controle remoto com fio ao visor e à placa de conversão.



13. Conecte o fio da placa controladora principal (veja a Fig 3-2).


5. ESPECIFICAÇÃO

Tensão de entrada:	DC 12V
Temperatura ambiente	23 ~ 110°F (-5 ~ 43°C)
Humidade ambiente	RH40% ~ RH90%

Características dos cabos

Tipo de cablagem	Tamanho	Comprimento total
Cabo ou cabo de vinil blindado	0.029 pol - 0.74 mm (0.75 - 1.25 ² 5 mm ²)	20m

6. DESCRIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONTROLADOR COM FIOS

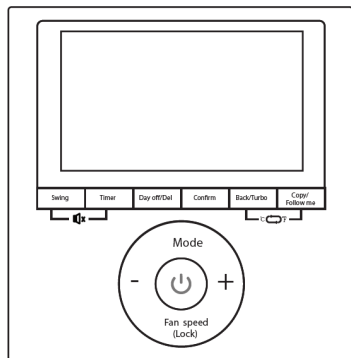


MODELO: KC-03.2 SPS (12V)

Características:


- Display LCD
- Exibição do código de mau funcionamento: exibe o código de erro (útil para manutenção)
- Design de layout de fio de 4 vias
- Exibição de temperatura ambiente
- Temporizador semanal

7. VISOR DO CONTROLADOR COM FIO

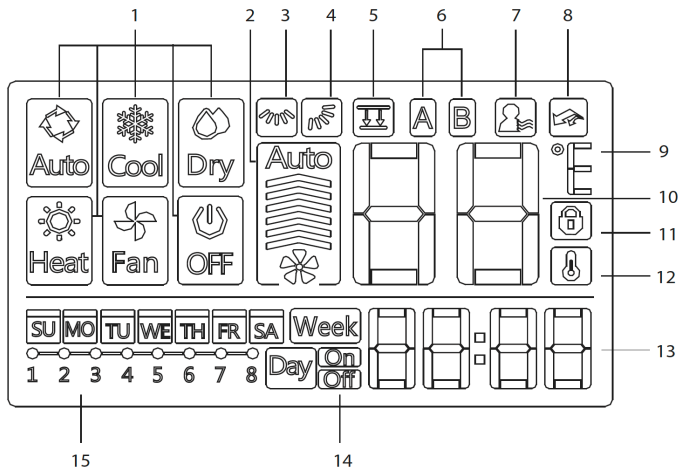

1. Indicador do modo de funcionamento
2. Indicador velocidade ventoinha
3. Indicador de oscilação para a esquerda e para a direita
4. Indicador de oscilação para cima e para baixo
5. Indicador de função do painel
6. Indicador da unidade principal e da unidade secundária
7. Indicador da Função Siga-me
8. Indicador de função de Aquecimento Turbo / Auxiliar
9. Indicador °C / °F
10. Exibição da temperatura
11. Indicador Lock
12. Indicador de temperatura ambiente
13. Visor do Relógio
14. Temporizador Ligar/Desligar
15. Visor TIMER


8. BOTÕES DO CONTROLADOR COM FIO

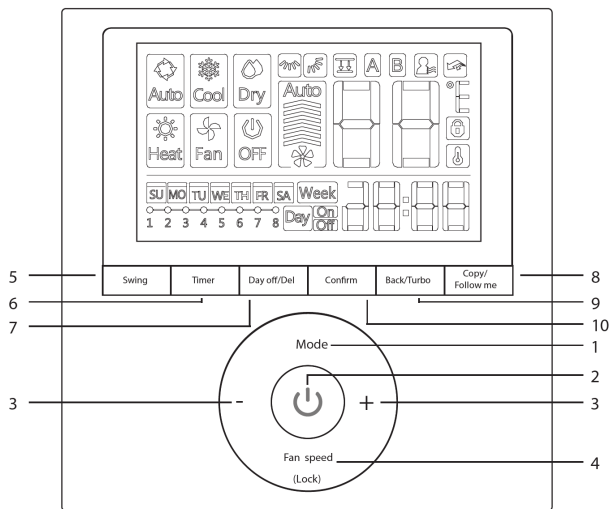


1. Modo
2. Potência
3. Ajustar
4. Velocidade ventoinha:
5. Oscilação
6. Temporizador
7. Dia de folga / Del
8. Copiar/Siga-me
9. Traseira/Turbo
10. Confirmar

9. OPERAÇÃO PREPARATÓRIA


Configurar a data e hora atuais




Pressionar o botão Temporizador durante 3s ou mais. O temporizador começa a pisca.



Premir + ou - para definir a data. A data selecionada pisca.



A configuração da data está completa e a configuração da hora fica pronta depois de premir TIMER ou se nada for premido no período de 10 segundos.




Prima + ou - para definir a hora atual. Prima repetidamente para ajustar a hora atual em incrementos de 1 minuto.

Prima continuamente para ajustar a hora atual.



ex. Segunda-feira 11:20



A configuração fica concluída após premir em TIMER ou se nenhum botão for premido durante o período de 10 segundos.

10. OPERAÇÃO


Para Ligar/Desligar o funcionamento




Prima o botão Power (Ligar/Desligar).

Para definir o modo de funcionamento


Configuração do modo de funcionamento



Prima MODE para definir o modo de funcionamento.
(A função de aquecimento é inválida para a unidade de tipo somente arrefecimento)



Configuração da temperatura ambiente




Diminuir

Aumentar


Prima + ou - para definir a temperatura. Faixa de temperatura de ajuste interior:
62 ~ 8°F (17 ~ 30°C) / 62 ~ 88°F (17 ~ 31°C (dependendo dos modelos)).

Configuração da velocidade do ventilador






Pressione FAN SPEED para ajustar a velocidade da ventoinha.


NOTA: Esta função não está disponível nos modos AUTO ou DRY.




Seleção do sensor de temperatura ambiente

Pressione FOLLOW ME para selecionar se a temperatura ambiente é detectada na unidade interior ou no controlador com fio.



NOTA: Quando a indicação da função FOLLOW ME  aparece, a temperatura ambiente é detectada no comando do controlo com fio.


Função de bloqueio para crianças



Prima LOCK durante 3 segundos para ativar o recurso CHILD LOCK e bloquear todos os botões no controlador com fio. Pressione novamente durante 3 segundos para desativar.


NOTA: Quando a função de bloqueio para crianças está ativada, a imagem de bloqueio é exibida.

Configuração do tom do teclado




Pressione SWING e TIMER simultaneamente durante 3 segundos para desativar o tom do teclado. Pressione os botões novamente durante 3 segundos para ativar o tom do teclado.

Seleção de escala de °C e °F (em alguns modelos)




Pressione BACK e COPY simultaneamente durante 3 segundos para alternar a exibição da temperatura entre a escala de °F e °C.



Função de aquecimento Turbo / Auxiliar (em alguns modelos)




- Pressione TURBO para ativar/desativar a função Aquecimento Turbo/Auxiliar. A função turbo define a unidade para atingir a temperatura atual do utilizador no menor tempo possível.
- Quando o utilizador pressiona TURBO no modo COOL, a unidade define a configuração de velocidade máxima do ventilador para iniciar o processo de arrefecimento.
- Quando o utilizador pressiona TURBO no modo HEAT, para unidades com AUX. HEAT, o AUX. HEAT ativa e inicia o processo de aquecimento.

Função elevar painel (apenas para alguns painéis específicos da cassette)



1. Quando a unidade estiver desligada, pressione prolongadamente o botão  MODE para ativar a função de elevação do painel. A  marca piscará.

A marca F2 aparece quando o painel é ajustado.




2. Pressionar o botão "+" e "-" para controlar a elevação e descida do painel frontal.
Pressionar o botão + pode parar o painel enquanto ele está a descer.
Pressionar o botão - pode parar o painel enquanto está a elevar-se.

Função de oscilação

(Apenas para a unidade com função de oscilação automática esquerda e direita)


1 Oscilação para cima e para baixo



Pressionar o botão SWING para iniciar a função de oscilação para cima e para baixo.
Pressionar novamente para parar.

Quando a função de oscilação para cima e para baixo estiver ativada, a marca aparece

2 Oscilação para a esquerda e para a direita




Pressionar o botão SWING para iniciar a função de oscilação esquerda-direita.
Pressionar novamente para parar.


Quando a função de oscilação para a esquerda e para a direita estiver ativada, a marca aparece

Função de oscilação

(Apenas para a unidade sem função de oscilação automática esquerda e direita)


Oscilação e direção do fluxo de ar ascendente e descendente



- Usar o botão SWING para ajustar a direção do fluxo de ar para cima e para baixo.
 1. Sempre que o utilizador pressionar SWING, a persiana oscila seis graus.
 2. Prima e mantenha premido o botão SWING durante 2 segundos para entrar no modo UP-DOWN SWING. Prima novamente no botão SWING para parar.
Quando a função de oscilação para cima e para baixo  estiver ativada, a marca aparece (Não aplicável a todos os modelos).




- A operação pode referir-se às seguintes instruções para a unidade com quatro grelhas Up-Down que podem ser operadas individualmente.

1. Prima o botão SWING para ativar a função de grelha Up-Down

A  marca começa a piscar. (Não aplicável a todos os modelos)

2. Ao premir o botão + ou - pode selecionar o movimento das quatro grelhas. Cada vez que prime o botão, o controlador de fio seleciona numa sequência que vai de: (o

-0



ícone significa que as quatro grelhas se movem ao mesmo tempo).

3. E, em seguida, use o botão SWING para ajustar a direção do fluxo de ar para cima / baixo do defletor selecionado.

11. FUNÇÕES DO TEMPORIZADOR



Temporizador SEMANAL

Use para definir os horários de funcionamento para cada dia da semana.



Temporizador LIGADO

Use para iniciar o funcionamento do ar condicionado. O temporizador funciona e a operação do condicionador de ar inicia após o tempo ter passado.



Temporizador DESLIGADO


Use para parar o funcionamento do ar condicionado. O temporizador funciona e a operação do ar-condicionado inicia após o tempo ter passado.



Ligar e desligar temporizador

Use para iniciar e parar o funcionamento do ar condicionado. O temporizador funciona e o funcionamento do ar-condicionado arranca e pára após o tempo ter passado.


Para definir o temporizador ligado ou desligado



Pressione TIMER para Day On, sel Day Off ou




Pressione CONFIRM e o mostrador do Relógio começa a piscar





ex. Temporizador desligado
configurado para as 6.00 PM


Pressione + ou - para definir a hora. Quando o tempo é definido, o temporizador inicia ou pára automaticamente.






Prima CONFIRM novamente para finalizar as configurações.


Para definir o temporizador ligado e desligado

1  Prima TIMER para selecionar 

2  Prima CONFIRM e o mostrador do relógio pisca.


3   Prima o botão + ou - para definir o temporizador e, em seguida, prima CONFIRMAR.

4  Prima + ou - para definir o temporizador de desligamento.

5  Prima CONFIRM para finalizar a configuração.


12. TEMPORIZADOR SEMANAL

1 Configuração do temporizador semanal



Prima TIMER para selecionar **Week** e prima CONFIRM.


2 Configuração do dia da semana



Prima + ou - para selecionar o dia da semana e, de seguida, prima CONFIRM.




3 Configuração do temporizador Ligado da configuração do temporizador 1




Prima + ou - para selecionar o tempo de ajuste. O tempo de ajuste, modo, temperatura e velocidade da ventoinha aparecem no LCD. Prima CONFIRM para entrar no processo de configuração da hora.

IMPORTANTE: É possível configurar o agendamento de 8 eventos num dia. É possível agendar vários eventos nas velocidades MODE, TEMPERATURE e FAN.




ex. Dimensão temporal terça-feira 1

4 Ajuste da hora




Prima + ou - para definir a hora e prima CONFIRM.


5 Configuração do modo de funcionamento



Prima + - para definir o modo de funcionamento e prima CONFIRM.




6 Configuração da temperatura ambiente



Prima + ou - para definir a temperatura ambiente e, de seguida, prima CONFIRM.


NOTA: Esta configuração não está disponível nos modos FAN ou Off.

7 Ajuste da velocidade da ventoinha



Prima + ou - para definir a velocidade da ventoinha e, de seguida, prima CONFIRM.

NOTA: Esta configuração não está disponível nos modos AUTO DRY ou OFF.




8 É possível agendar eventos diferentes repetindo as etapas de 3 a 7

9 Dias adicionais, durante o período de uma semana, podem ser definidos repetindo os passos de 3 a 8


NOTA: A configuração do temporizador semanal pode ser regressar à etapa anterior, premindo em BACK. A configuração atual é restaurada. O controlador não salva as configurações do temporizador semanal se não houver funcionamento no período de 30 segundos.

Operação do temporizador SEMANAL

Como iniciar



Prima **TIMER** para selecionar **Week** e, de seguida, o temporizador inicia automaticamente.

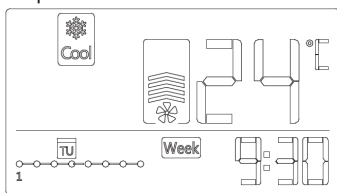


ex.

Para cancelar



Prima **POWER** para cancelar o modo do temporizador.



O modo **TIMER** também pode ser cancelado alterando o modo do temporizador usando o Temporizador.


Como definir o modo DAY OFF (para um feriado)

1



Depois de configurar o temporizador semanal, prima **CONFIRM**.

2



Prima + ou - para selecionar o dia da semana.




Prima DAY OFF para criar um dia de folga.



ex. O DAY OFF está definido para quarta-feira

4 Configure o DAY OFF para outros dias, repetindo os passos 2 e 3.



Prima BACK para voltar ao temporizador semanal.


- Para cancelar, siga os mesmos procedimentos usados para configuração.
- NOTA: A configuração DIA DESLIGADO é cancelada automaticamente após o dia definido.

Copie a configuração de um dia para outro dia


- Um evento programado, feito uma vez, pode ser copiado para outro dia da semana. Os eventos agendados do dia selecionado da semana serão copiados. O uso efetivo do modo de cópia garante a facilidade de fazer reservas.



No temporizador semanal, prima CONFIRM




Prima + ou - para selecionar o dia de onde copiar.



Prima COPY, as letras CY aparecem no LCD.




Prima + ou - para seleccionar o dia para o qual copiar.




Prima COPY para confirmar.

A marca  pisca rapidamente

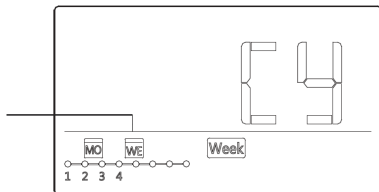


ex. Copie a configuração de segunda a quarta

6 Outros dias podem ser copiados repetindo as etapas 4 e 5.



Prima CONFIRM para confirmar as configurações.




Prima BACK para voltar ao temporizador semanal.

Apagar a escala de tempo num dia





Durante a configuração do temporizador semanal, prima CONFIRMAR.



Prima + ou - para seleccionar o dia da semana e depois prima CONFIRMAR.



Prima + ou - para seleccionar o tempo de ajuste que deseja apagar. O tempo de ajuste, modo, temperatura e velocidade da ventoinha aparecem no LCD. O tempo de ajuste, o modo, a temperatura e a velocidade da ventoinha podem ser apagados premindo no DEL (dia de folga).

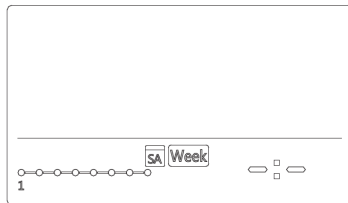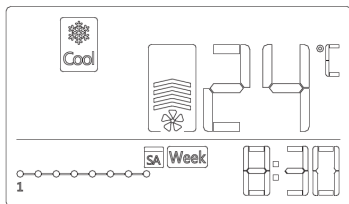

ex. Apagar a escala de tempo 1 no sábado

13. AJUSTE AUTOMÁTICO DE PRESSÃO

1. Verifique se a execução do teste é feita com uma bobina seca. Se a bobina não estiver seca, opere a unidade por 2 horas no modo FAN ONLY para secar a bobina
2. Verifique se a fiação da fonte de alimentação e a instalação do duto foram concluídas. Verifique se os amortecedores de fechamento estão abertos. Verifique se o filtro de ar está conectado corretamente à passagem lateral da sucção de ar da unidade
3. Defina os parâmetros para o ajuste automático do fluxo de ar. Quando o aparelho de ar condicionado estiver desligado, execute os seguintes passos: - Pressione "Copiar" por muito tempo. - Pressione "+" ou "-" para selecionar o modo AF
Por último, pressione "Confirmar". O aparelho de ar condicionado liga o ventilador para o ajuste automático do fluxo de ar.

14. ACIONAMENTO DO ALARME DE FALHA

Se o sistema não funcionar corretamente, exceto nos casos acima mencionados em que as avarias são evidentes, verifique o sistema seguindo os procedimentos abaixo:

Nº	DEFINIÇÃO DE AVARIA E PROTEÇÃO	TUBO DIGITAL DE VISUALIZAÇÃO
1	Erro de comunicação entre o controlador com fio e a unidade interna	F0
2	O painel de auto-elevação é anormal	F1

Por favor, verifique o ecrã de erro da unidade interna e consulte o manual do proprietário na eventualidade de surgirem outros códigos de erro.

15. INDICAÇÃO TÉCNICA E REQUISITOS

EMC e EMI estão em conformidade com os requisitos de certificação CE.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhoria do produto. Consultar o agente de vendas ou o fabricante para obter detalhes.

QSXUI-014AEN
16117100A05335
20170724



Kaysun
by frigicoll

ESCRITÓRIO

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)

Tel. +34 93 480 33 22

<http://www.frigicoll.es/>

<http://www.kaysun.es/en/>

MADRID

Senda Gallana, 1
Polígono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)

Tel. +34 91 669 97 01

Fax. +34 91 674 21 00

madrid@frigicoll.es