

MANUAL DE USUARIO

Consola Doble Flujo

KSD-35 DR12

KSD-52 DR12



NOTA IMPORTANTE:

Lea atentamente este manual antes de instalar o utilizar su nueva unidad de aire acondicionado. Asegúrese de guardar este manual para futuras referencias.

Tabla de contenido

Página

| | |
|---|-----------|
| 0. Precauciones de seguridad..... | 4 |
| 1. Piezas de la unidad interior y funciones principales..... | 6 |
| 2. Funcionamiento manual..... | 8 |
| 3. Cuidado y mantenimiento | 9 |
| a. Unidad de mantenimiento | |
| b. Cómo limpiar el filtro de aire | |
| c. Reparación de fugas de refrigerante | |
| d. Preparacion para períodos de no uso | |
| 4. Solución de problemas | 11 |
| a. Problemas comunes | |
| b. Consejos para solucionar problemas | |
| c. Códigos de error | |
| 5. Directrices europeas relativas a la eliminación..... | 14 |



**Precaución: Riesgo de incendio /
materiales inflamables
(solo para refrigerantes R-32)**

ADVERTENCIA: El servicio solo se debe realizar según lo recomendado por el fabricante del equipo. El mantenimiento y la reparación que requieran la asistencia de otro personal cualificado se llevará a cabo bajo la supervisión de la persona competente en el uso de refrigerantes inflamables. Para obtener más información, consulte la información sobre servicio en el MANUAL DE INSTALACIÓN. (Esto solo es necesario para la unidad que adopte el refrigerante R-32).

0. Precauciones de seguridad

Gracias por adquirir este aparato de aire acondicionado que. Este manual le proporcionará la información sobre la forma de operar, mantener y solucionar problemas de su acondicionador de aire. Siguiendo las instrucciones que se asegurará el buen funcionamiento y prolongar la vida útil de la unidad.

Por favor, preste atención a las siguientes señales:



ADVERTENCIA

El incumplimiento de una advertencia puede causar la muerte. El aparato debe ser instalado de acuerdo con las regulaciones nacionales.



PRECAUCIÓN

El incumplimiento de una advertencia podría causar lesiones o daños al equipo.



ADVERTENCIA

- Pedir a un distribuidor autorizado instalar este aparato de aire acondicionado. La instalación incorrecta puede causar fugas de agua, descargas eléctricas o incendios.
 - La garantía será anulada si la unidad no está instalada por profesionales.
 - Si surge situación anormal (como olor a quemado), apague la fuente de alimentación y llame a su distribuidor para obtener instrucciones para evitar descargas eléctricas, incendios o lesiones.
 - **NO PERMITA** que la unidad interior o el mando a distancia se mojen. Puede causar una descarga eléctrica o un incendio.
 - **NO INTRODUZCA** los dedos, varillas u otros objetos en la entrada o salida de aire. Esto puede causar lesiones, ya que el ventilador puede estar girando a altas velocidades.
 - **NO UTILICE** un spray inflamable tal como spray para el cabello, laca o pintura cerca de la unidad. Esto puede provocar un incendio o combustión.
 - No use medios para acelerar el proceso de descongelación o para limpiar, que no sean los recomendados por el fabricante.
 - El artefacto debe almacenarse en una habitación sin fuentes de ignición en funcionamiento continuo (por ejemplo: llamas abiertas, un artefacto a gas en funcionamiento o un calentador eléctrico en funcionamiento)
 - El aparato debe ser almacenado para prevenir daños mecánicos.
 - Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden no contener olor.
 - Se observará el cumplimiento de las regulaciones nacionales de gas.
 - Mantenga las aberturas de ventilación libres de obstrucciones.
- NOTA:** Se requiere la siguiente información para que las unidades adopten el refrigerante R-32
- **NO** perforar o quemar.
 - El artefacto debe almacenarse en un área bien ventilada donde el tamaño de la habitación corresponda al área de la habitación según lo especificado para operación.
 - Toda persona involucrada en trabajar o entrar en un circuito de refrigerante debe tener un certificado válido actual de una autoridad de evaluación acreditada por la industria, que autoriza su competencia para manejar refrigerantes de manera segura de acuerdo con una especificación de evaluación reconocida por la industria.
 - El servicio solo se debe realizar según lo recomendado por el fabricante del equipo. El mantenimiento y la reparación que requieren la asistencia de otro personal calificado se llevará a cabo bajo la supervisión de la persona competente en el uso de refrigerantes inflamables.
 - Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas para así evitar un peligro.



PRECAUCIÓN

- **NO TOQUE** a salida de aire, mientras lama esté en movimiento. Los dedos pueden quedar atrapados o se puede romper la unidad.
- **NO INSPECCIONE** la unidad usted mismo. Pida a un distribuidor autorizado para realizar la inspección.
- Para prevenir el deterioro del producto, no utilice el acondicionador de aire con fines de conservación (almacenamiento de alimentos, plantas, animales, obras de arte, etc.).
- **NO TOQUE** los serpentines del evaporador dentro de la unidad interior. Los serpentines del evaporador son puntiagudos y pueden causar lesiones.
- **NO PONGA EN FUNCIONAMIENTO** el acondicionador de aire con las manos mojadas. Puede causar una descarga eléctrica.
- **NO COLOQUE** los elementos que puedan ser afectados por daño de la humedad bajo la unidad interior. La condensación puede tener lugar a una humedad relativa de 80%.
- **NO EXPONGA** aparatos productores de calor al aire frío ni los exponga debajo de la unidad interior. Esto puede causar la combustión incompleta o deformación de la unidad debido al calor.
- Después de largos períodos de uso, compruebe la unidad interior para ver si algo está dañado. Si la unidad interior está dañada, podría caerse y provocar lesiones.
- Si se utiliza el aparato de aire acondicionado junto con otros dispositivos de calefacción, ventile bien la habitación para evitar la deficiencia de oxígeno.
- **NO SE SUBA ENCIMA** ni coloque objetos encima de la unidad exterior.
- **NO PONGA EN FUNCIONAMIENTO** el acondicionador de aire cuando se utiliza insecticidas fumigantes. Los productos químicos pueden convertirse en capas con la unidad y poner en peligro a las personas que son hipersensibles a los productos químicos.
- **NO DEJE** que los niños jueguen con el aparato de aire acondicionado.
- **NO PONGA EN FUNCIONAMIENTO** el acondicionador de aire en una habitación húmeda (por ejemplo, cuarto de baño o lavadero). Esto puede causar una descarga eléctrica y hacer que el producto se deteriore.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado instrucciones sobre cómo operar correctamente y con seguridad el sistema. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión (Requisitos de la norma EN).
- Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben tener supervisión para asegurar que no jueguen con el dispositivo (Requisitos de la norma IEC).
- El aparato deberá ser instalado de acuerdo con las normas nacionales de cableado.
- La unidad interior debe ser instalada 2,5 m encima del suelo.
- Un dispositivo de desconexión de todos los polos debe tener al menos una distancia de separación de 3mm en todo polo y un dispositivo de corriente residual (RCD) con la calificación de 10mA por encima se incorporará en el cableado fijo de acuerdo con la norma nacional.

1. Piezas de la unidad interior y funciones principales

Piezas de la unidad

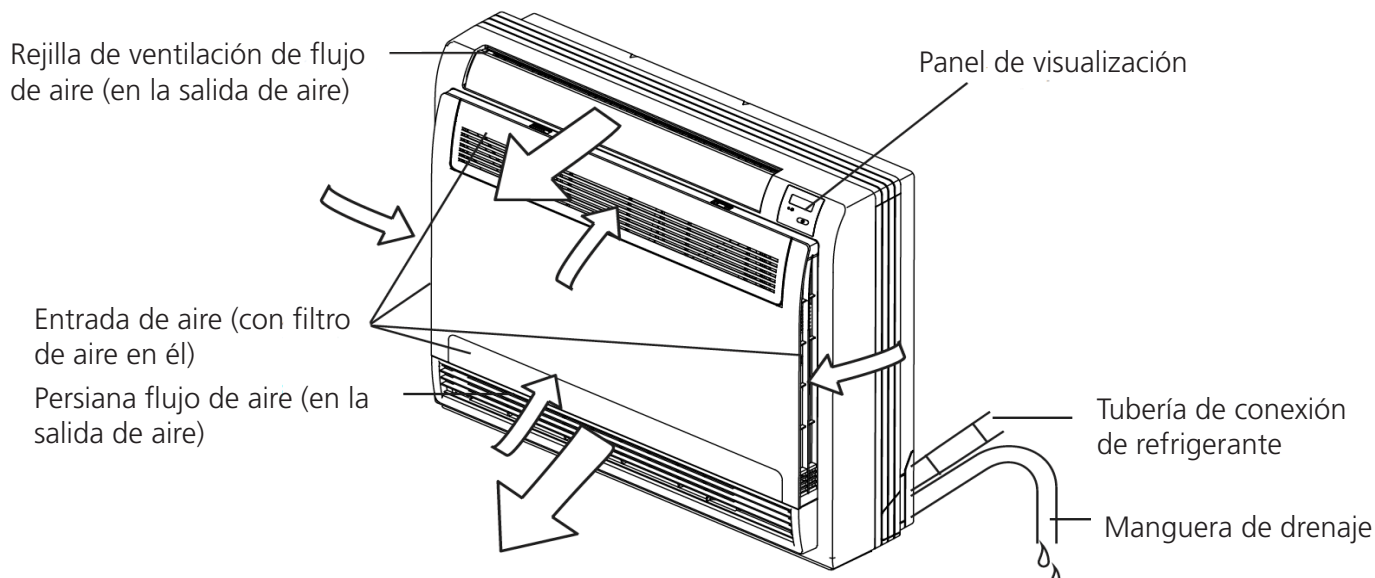


Fig. 1.1

Condiciones de operación

Utilizar el sistema bajo las siguientes temperaturas para un funcionamiento seguro y eficaz. Si se utiliza el acondicionador de aire en diferentes condiciones, puede funcionar mal o ser menos eficiente.

Tipo de convertidor de Split

| | Modo FRÍO | Modo CALOR | Modo SECO |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Temperatura ambiente | 17°C - 32°C (62°F - 90°F) | 0°C - 30°C (32°F - 86°F) | 17°C - 32°C (62°F - 90°F) |
| Temperatura exterior | 0°C - 50°C (32°F - 122°F) | -15°C - 24°C (5°F - 76°F) | 0°C - 50°C (32°F - 122°F) |

PARA UNIDADES EXTERIORES con el calentador eléctrico auxiliar

Cuando la temperatura exterior sea inferior a 0 ° C (32 ° F), se recomienda encarecidamente mantener la unidad de pegado en absoluto el tiempo para asegurar el funcionamiento continuo sin problemas.

Tipo fijo velocidad

| | Modo FRÍO | Modo CALOR | Modo SECO |
|----------------------|---|---------------------------|--|
| Temperatura ambiente | 17°C - 32°C (62°F - 90°F) | 0°C - 30°C (32°F - 86°F) | 17°C - 32°C (62°F - 90°F) |
| Temperatura exterior | 18°C - 43°C (64°F - 109°F) | -7°C - 24°C (19°F - 75°F) | 18°C - 43°C (64°F - 109°F) |
| | -7°C - 43°C (19°F - 109°F) (baja temperatura modelos de refrigeración) | | 18°C - 54°C (64°F - 129°F) (para modelos especiales tropicales) |
| | 18°C - 54°C (64°F - 129°F) (para modelos especiales tropicales) | | |

Características

- **Auto-Restart** (algunos modelos)

En caso de fallo de alimentación, el sistema se detendrá inmediatamente. Para reiniciar la unidad, pulse el botón ON / OFF en el mando a distancia. Si el sistema tiene una función de reinicio automático, la unidad se reiniciará con la misma configuración.

- **Sistema de detección de fugas de refrigerante** (algunos modelos)

En caso de una fuga de refrigerante, la pantalla LCD mostrará "CE" y la luz del indicador LED parpadeará.


- **Rejilla Ángulo función de memoria** (opcional)

Algunos modelos están diseñados con una función de memoria ángulo de las aletas. Cuando la unidad se reinicia después de un fallo de alimentación, el ángulo de las persianas horizontales volverá automáticamente a la posición anterior. El ángulo de la rejilla horizontal no debe ser demasiado pequeño como se puede formar condensación y goteo en la máquina. Para restablecer la persiana, presione el botón manual, que se restablecerá la configuración de lamas horizontales.


Cuando la temperatura exterior sea inferior a cero, el cinturón de calefacción eléctrica del chasis de la unidad exterior se utiliza para derretir el hielo, sin descongelar.

Consejos para ahorrar energía

- **NO CONFIGURE** la unidad a niveles de temperatura excesivos.
- Mientras enfríe, cerrar las cortinas para evitar la luz solar directa.
- Las puertas y ventanas deben mantenerse cerradas para mantener el aire frío o caliente en la habitación.
- **NO COLOQUE** objetos cerca de la entrada de aire y la salida de la unidad.
- Establecer un temporizador y utilice el modo SLEEP / ECONOMÍA incorporado en su caso.
- Si no va a utilizar la unidad durante mucho tiempo, extraiga las pilas del mando a distancia.
- Limpiar el filtro de aire cada dos semanas.
- Ajustar adecuadamente las rejillas y evitar el flujo de aire directo.

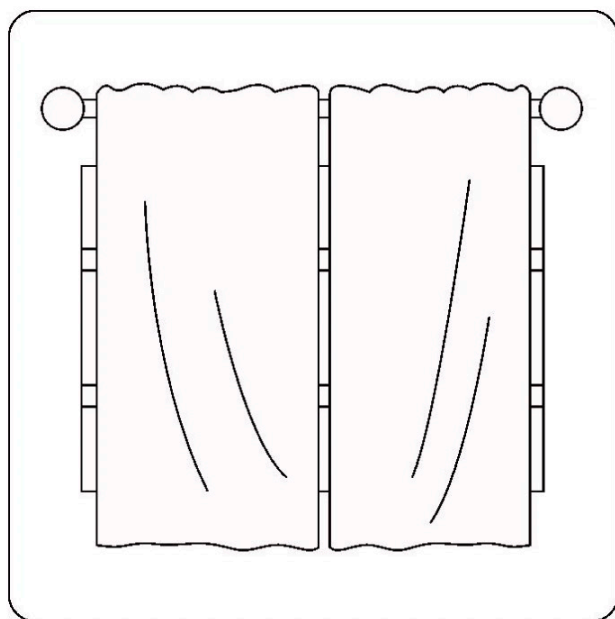

Cerrando las cortinas durante el calentamiento también ayuda a mantener el calor

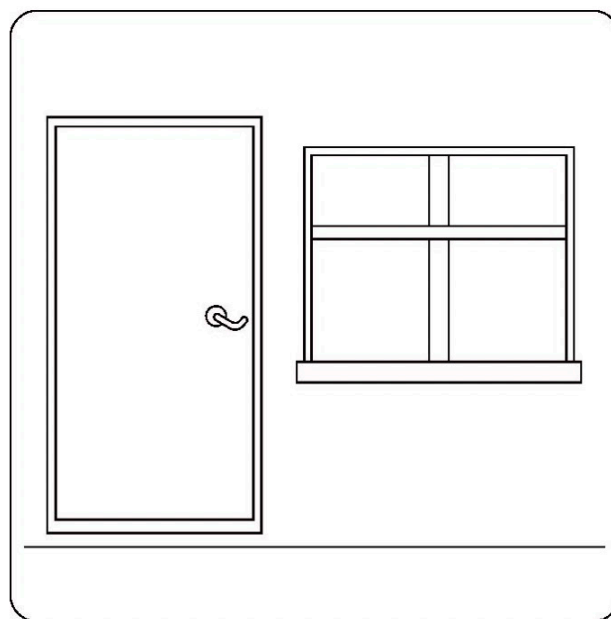

Las puertas y ventanas deben mantenerse cerradas

2. Funcionamiento manual

Este panel de visualización de la unidad interior se puede utilizar para hacer funcionar la unidad en caso de que el control remoto se haya perdido o tenga las pilas vacías.

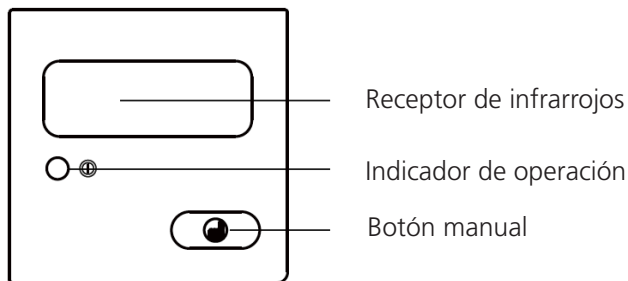


Fig. 2.1

- **88** Indica la temperatura y los códigos de error
 - **"dF"** cuando la función desescarche está activada (unidades de refrigeración y calefacción)
 - **"ON"** durante 3 segundos cuando:
 - TIMER ON (activar temporizador) está activada
 - SWING o SILENCE están activadas
 - **"OF"** durante 3 segundos cuando:
 - TIMER OFF (desactivar temporizador) está activada
 - SWING o SILENCE están desactivadas
 - **"SC"** cuando la función autolimpieza está activada
 - **"FP"** cuando el modo calefacción está activado a 8°C
- **Botón MANUAL:** Este botón selecciona el modo en el siguiente orden: AUTO, FORCED COOL, OFF.
 - **FORZADO modo COOL:** En el modo COOL FORZADO, el sistema girar a AUTO después de que se haya enfriado con una alta velocidad del viento durante 30 minutos.
 - **Modo apagado:** Cuando el panel está en posición OFF, la unidad se apaga y el mando a distancia se reestablece.

Ajustar la dirección del flujo de aire

Oscilación manual: Dirección de Prensa de aire para fijar la rejilla en un ángulo deseado. Los cambios lamas (hacia arriba o hacia abajo) en un ángulo diferente con cada pulsación del botón.

Al enfriar

Ajustar la rejilla hacia abajo (horizontalmente). (Ver Fig. 2.3).

Al calentar

Ajuste la aleta vertical. (Ver Fig. 2.4).

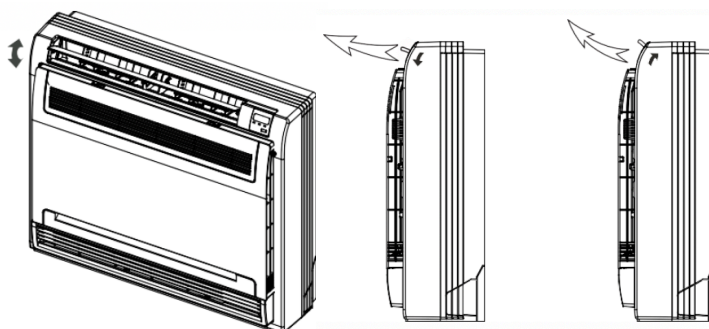


Fig. 2.2

Fig. 2.3

Fig. 2.4



PRECAUCIÓN

No trate de ajustar la palanca horizontal con la mano. Esto puede causar dañar el mecanismo y el resultado en la formación de condensación en las salidas de aire.

Ajustar la dirección del flujo de aire izquierda y derecha

Mantenga el mando y mover la lama.

Encontrará una perilla en el lado izquierdo y las cuchillas del lado derecho. (Ver Fig. 2.5).

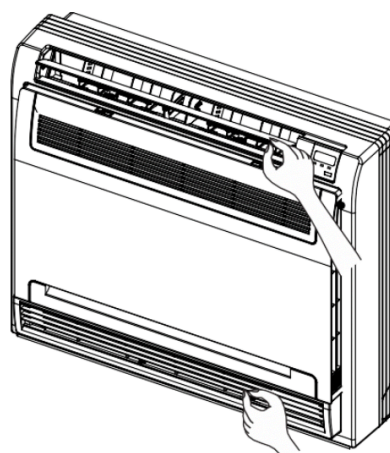


Fig. 2.5

3. Cuidado y mantenimiento

Precauciones de seguridad

- Póngase en contacto con un técnico de servicio autorizado para su reparación o mantenimiento. La reparación y el mantenimiento inadecuado puede causar fugas de agua, descargas eléctricas o incendios, y pueden anular la garantía.
- **NO SUSTITUYA** un fusible fundido con un amperaje fusible mayor o menor, ya que esto puede causar daños en el circuito o un incendio eléctrico.
- Asegúrese de que el tubo de descarga está configurado de acuerdo con las instrucciones. De no hacerlo, podría provocar fugas y causar daños materiales personales, incendios y descargas eléctricas.
- Asegúrese de que todos los cables están conectados correctamente. Si no se conectan los cables de acuerdo con las instrucciones puede provocar descargas eléctricas o incendios.

Unidad de mantenimiento

ANTES DE LIMPIAR O MANTENIMIENTO

- Siempre apague el sistema de aire acondicionado y desconecte la fuente de alimentación antes de la limpieza o el mantenimiento.
- **NO UTILICE** productos químicos o paños tratados químicamente para limpiar la unidad.
- **NO UTILICE** benceno, disolventes de pintura, polvo de pulido u otros disolventes para limpiar la unidad. Pueden causar la superficie de plástico se agriete o se deforme.
- **NO LAVE** la unidad con agua corriente. Si lo hace, crea un peligro eléctrico.
- **NO UTILICE** agua caliente de más de 40°C (104°F) para limpiar el panel frontal. Esto puede provocar que el panel se deforme o descolore.
- Limpie la unidad con un paño sin pelusa humedecido y detergente neutro. Seque la unidad con un paño seco y sin pelusa.

Cómo limpiar el filtro de aire

El filtro evita que el polvo y otras partículas entren en la unidad interior. La acumulación de polvo puede reducir la eficiencia del aparato de aire acondicionado. Para una eficacia óptima, limpie el filtro de aire cada dos semanas o más frecuentemente si usted vive en un área polvorienta.

Vuelva a colocar el filtro por uno nuevo si está fuertemente atascado y no se puede limpiar.

ADVERTENCIA: NO ELIMINAR O LIMPIAR EL FILTRO DE SÍ MISMO

Cómo quitar y limpiar el filtro puede ser peligroso. Desmontaje y mantenimiento deben ser realizados por un técnico certificado.

NOTA: En los hogares con animales, se tiene que limpiar periódicamente la rejilla hacia abajo para evitar que el pelo de los animales bloquee el flujo de aire.

1. Abrir el panel frontal.

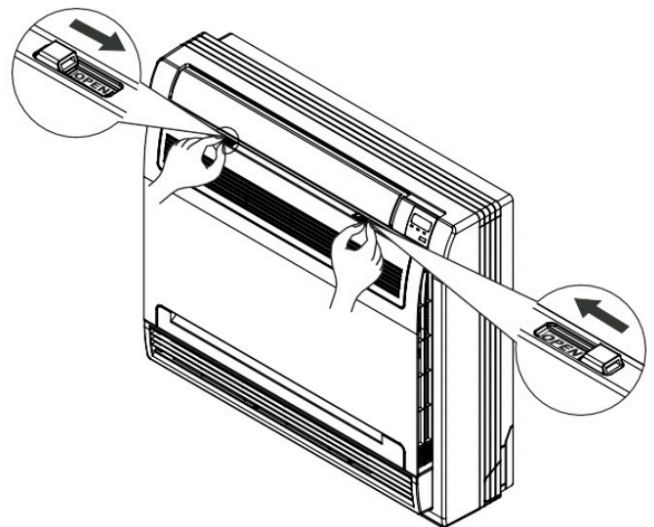


Fig. 3.1

2. Retire el filtro de aire.

Presione las garras en los lados derecho e izquierdo del filtro de aire ligeramente hacia abajo, a continuación, tire hacia arriba.

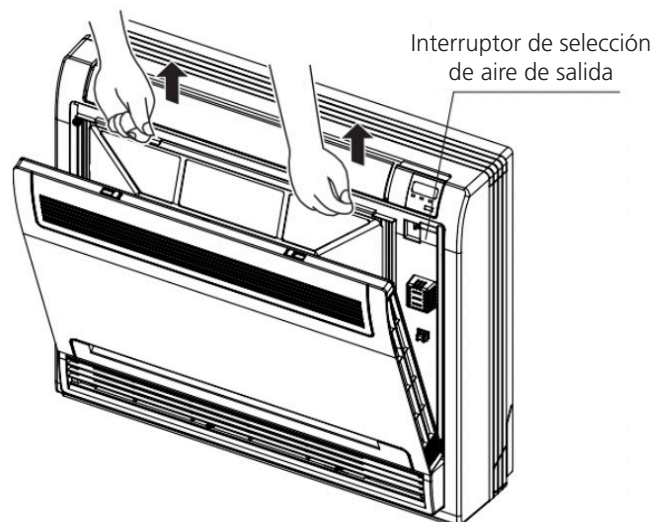


Fig. 3.2

3. Mantenga las lengüetas del marco, y remover las 4 garras. (El filtro de función especial se puede lavar con agua una vez cada 6 meses. Se recomienda que se sustituya por una vez cada 3 años.)

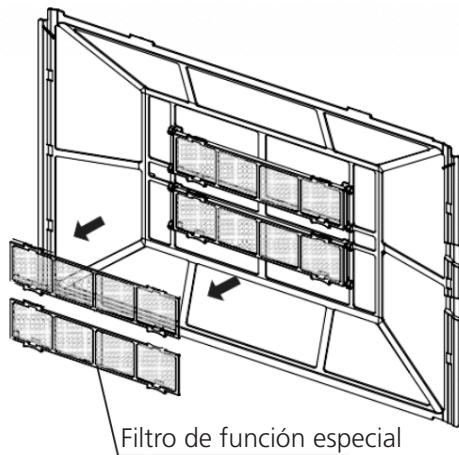


Fig. 3.3

4. Limpiar el filtro de aire con la aspiradora de la superficie o el lavado en agua caliente con un detergente suave.
 - A. Si se utiliza un aspirador, el lado de entrada debe mirar hacia el vacío.

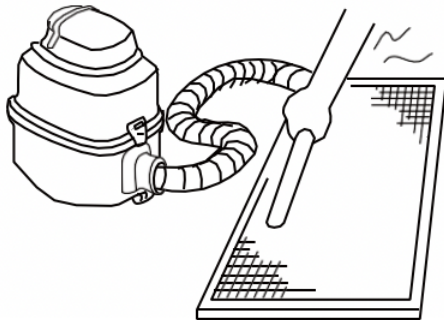


Fig. 3.4

- B. Si se utiliza agua, el lado de entrada debe mirar hacia abajo y lejos de la corriente de agua.

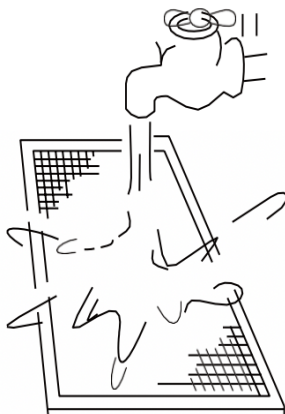


Fig. 3.4

5. Enjuague el filtro con agua limpia y permitir que se seque al aire. No deje que el filtro seco en la luz solar directa.
6. Vuelva a instalar el filtro.

Reparación de fugas de refrigerante



ADVERTENCIA

- Si hay fugas de refrigerante, apague el aire acondicionado y todos los dispositivos de calefacción combustibles, ventilar la habitación y llame a su distribuidor inmediatamente. El refrigerante es a la vez tóxico e inflamable. **NO** utilice el acondicionador de aire hasta que se repare la fuga.
- Cuando el acondicionador de aire se instala en una habitación pequeña, se deben tomar medidas para evitar que la concentración de refrigerante exceda el límite de seguridad en caso de fuga de refrigerante. refrigerante concentrado provoca una grave amenaza para la salud y la seguridad.

Sistema de detección de fugas de refrigerante (algunos modelos)

En caso de una fuga de refrigerante, la pantalla LCD mostrará "CE" y la luz del indicador LED parpadeará.

Preparación para períodos de falta de uso

Mantenimiento después de extendido el no uso

1. Retire cualquier obstáculo que bloquee los orificios de ventilación de ambas unidades interior y exterior.
2. Limpiar el filtro de aire y la rejilla frontal de la unidad interior. Vuelva a instalar el filtro de aire limpio y seco, en su posición original.
3. Giro en el interruptor de alimentación principal al menos 12 horas antes de hacer funcionar la unidad.

Almacenamiento de la unidad mientras no está en uso

1. Pase el aparato en modo FAN durante 12 horas en una habitación caliente para secarlo y evitar el moho.
2. Giro el aparato y desenchúfelo.
3. Limpiar el filtro de aire de acuerdo con las instrucciones de la sección anterior. Vuelva a instalar el filtro limpio y seco antes de guardarlo.
4. Retire las pilas del mando a distancia.

4. Solución de problemas



PRECAUCIÓN

Si se produce una de las siguientes condiciones, apague la fuente de alimentación inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor para obtener más ayuda.

- La luz operación continúa parpadeando rápidamente después de que la unidad se ha reiniciado.
- Los botones de control remoto no funcionan.
- La unidad está disparada continuamente fusibles o interruptores automáticos.
- Un objeto extraño o agua entra en el acondicionador de aire.
- La unidad interior gotea.
- Otras situaciones anormales.

Problemas comunes

Los siguientes síntomas no son un mal funcionamiento y en la mayoría de las situaciones, no requerirán reparaciones.

| Problema | Posibles causas |
|--|--|
| La unidad no se enciende al pulsar el botón ON / OFF | La unidad tiene una función de protección de 3 minutos que impide que la unidad de sobrecarga. La unidad no se puede reiniciar dentro de los tres minutos de haber sido desactivado. |
| La unidad cambia de modo de enfriar a modo FAN | La unidad cambia su configuración para evitar la formación de escarcha en la unidad. Una vez que la temperatura aumenta, la unidad comenzará a funcionar de nuevo. |
| | La temperatura ajustada se ha alcanzado, en cuyo punto la unidad se apaga el compresor. La unidad reanudará operativo cuando la temperatura fluctúa de nuevo. |
| La unidad interior emite niebla blanca | En regiones húmedas, una gran diferencia de temperatura entre el aire de la habitación y el aire acondicionado puede causar niebla blanca. |
| Ambos las unidades interior y exterior emiten niebla blanca | Cuando la unidad se reinicia en el modo de calor después de la descongelación, niebla blanca puede ser emitida debido a la humedad generada a partir del proceso de descongelación. |
| La unidad interior hace ruidos | Un sonido chirriante se escucha cuando el sistema está apagado o en modo frío. El ruido también se escucha cuando la bomba de drenaje (opcional) está en funcionamiento. |
| | Un sonido chirriante puede producirse después de ejecutar la unidad en modo de calor debido a la expansión y contracción de las piezas de plástico de la unidad. |
| Tanto la unidad interior y la unidad exterior hacen ruidos | Se puede producir un silbido durante el funcionamiento. Esto es normal y es causado por el gas refrigerante que fluye a través de ambas unidades interiores y exteriores. |
| | Se puede escuchar un sonido sibilante bajo cuando el sistema se inicia, cuando deje de funcionar o se está descongelando. Este ruido es normal y es causado por parar o cambiar la dirección del gas refrigerante. |
| La unidad exterior hace ruidos | La unidad hará sonidos diferentes en función de su modo de funcionamiento actual. |
| El polvo se emite desde la unidad interior o exterior | La unidad puede acumular polvo durante períodos prolongados de no uso, que se emiten cuando la unidad está encendida. Esto se puede mitigar, cubriendo la unidad durante largos períodos de inactividad. |


| Problema | Posibles causas |
|---|--|
| La unidad emite un mal olor | La unidad puede absorber olores del medio ambiente (tales como muebles, la cocina, cigarrillos, etc.), que se emite durante las operaciones. |
| | Los filtros de la unidad se han vuelto a moho y deben ser limpiados. |
| El ventilador de la unidad exterior no funciona | Durante el funcionamiento, la velocidad del ventilador se controla para optimizar el funcionamiento del producto. |

Consejos para solucionar problemas

Cuando se producen problemas, compruebe los siguientes puntos antes de ponerse en contacto con una empresa de reparación.

| Problema | Posibles causas | Solución |
|--|---|---|
| La unidad no está funcionando | Fallo de alimentación | Esperar a que el poder para ser restaurado |
| | El interruptor de encendido está apagado | Conectar la alimentación |
| | El fusible se ha quemado | Reemplazar el fusible |
| | Las pilas del control remoto se han agotado | Cambie las pilas de control remoto |
| | La protección de 3 minutos de la unidad ha sido activada | Espere tres minutos después de reiniciar la unidad |
| Pobre rendimiento de refrigeración | Temperatura ajuste puede ser mayor que la temperatura ambiente de la habitación | Bajar el ajuste de temperatura |
| | El intercambiador de calor de la unidad interior o al aire libre está sucio | Limpiar el intercambiador de calor afectada |
| | El filtro de aire está sucio | Quitar el filtro y limpiarlo de acuerdo a las instrucciones |
| | La entrada o salida de aire de cualquiera de las unidades se bloquea | Apagar la unidad, retire la obstrucción y volver a encenderla |
| | Las puertas y ventanas están abiertas | Asegúrese de que todas las puertas y ventanas están cerradas durante el funcionamiento de la unidad |
| | El exceso de calor es generado por la luz del sol | Cierre las ventanas y las cortinas durante períodos de mucho calor o sol brillante |
| | Refrigerante baja uso debido a fugas o a largo plazo | Compruebe si hay fugas, volver a sellar si es necesario y parte superior de refrigerante |
| La unidad comienza y se detiene con frecuencia | Hay refrigerante demasiado o demasiado poco en el sistema | Compruebe si hay fugas y recargar el sistema con refrigerante |
| | Hay aire, gas incompresible o material extraño en el sistema de refrigeración. | Evacuar y recargar el sistema con refrigerante |
| | circuito de sistema está bloqueada | Determinar qué circuito está bloqueado y reemplazar la pieza de mal funcionamiento del equipo |
| | El compresor se rompe | Reemplazar el compresor |
| | El voltaje es demasiado alto o demasiado bajo | Instalar un manostato para regular el voltaje |
| Pobre rendimiento de calefacción | La temperatura exterior es inferior a 7°C (44,5°F) | Compruebe si hay fugas y recargar el sistema con refrigerante |
| | El aire frío entra por las puertas y ventanas | Asegúrese de que todas las puertas y ventanas están cerradas durante el uso |
| | Refrigerante baja uso debido a fugas o a largo plazo | Compruebe si hay fugas, volver a sellar si es necesario y parte superior de refrigerante |

Códigos de error

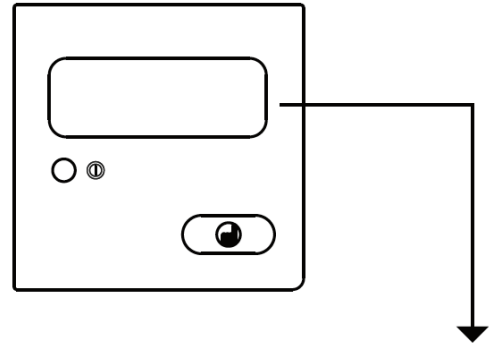

El código de error aparece y empieza con las letras siguientes en la pantalla de visualización de la unidad interior:

E(x), P(x), F(x)

La unidad puede detener la operación o continuar funcionando de manera segura. Si las luces indicadoras continúan parpadeando o aparece el código de error, espere unos 10 minutos. El problema puede resolverse solo.

Si no, desconecte la alimentación, luego vuelva a conectarla. Encienda la unidad.

Si el problema persiste, desconecte la alimentación y póngase en contacto con su centro de servicio al cliente más cercano.

5. Directrices europeas relativas a la eliminación

Los usuarios de los países europeos pueden estar obligados a desechar adecuadamente de esta unidad. Este aparato contiene refrigerante y otros materiales potencialmente peligrosos. Al deshacerse de este aparato, la ley requiere la recolección y tratamiento especial. NO deseche este producto como residuo doméstico o de los residuos.

Al deshacerse de este aparato, tiene las siguientes opciones:

- Desechar del aparato en las instalaciones de recogida de residuos electrónica municipal designado.
- Cuando compre un nuevo aparato, el minorista puede recuperar el viejo aparato sin cargo.
- El fabricante también puede recuperar el viejo aparato sin cargo.
- Vender el aparato a los distribuidores de chatarra certificados.

NOTA:

Desechando este aparato en el bosque o en otros entornos naturales pone en peligro su salud y es malo para el medio ambiente. Las sustancias peligrosas pueden tener fugas en el agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria.



El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte con la agencia de ventas o con el fabricante para más detalles. Cualquier actualización del manual será colgada en la página web, por favor verifique la última versión

QSCONSOLE-002U
16122600000109
20190119



Kaysun
by **frigicoll**

OFICINA CENTRAL
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. 93 480 33 22
<http://home.frigicoll.es/>
<http://www.kaysun.es/>

MADRID
Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
28820 Coslada (Madrid)
Tel. 91 669 97 01
Fax. 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es